

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

21002820

MH Digitalpakt Schule - Pestalozzi- GS LPH3

Bauvorhaben

Digitalpakt Schule

Pestalozzi Schule

Bülowstraße 31

45479 Mülheim an der Ruhr

Leistung (LV)

01

Elektroinstallation

Bauherr

Stadt Mülheim an der Ruhr

Amt 19, Digitalisierung und IT

Hans-Böckler-Platz 5

45468 Mülheim an der Ruhr

Seiten o. Anlage(n)

Seiten: 64

Leistungsverzeichnis ohne Vertragsgrundlagen IS - HUE

Inhaltsverzeichnis

01	LV	Elektroinstallation	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
		Technische Vorbemerkungen	3
		Allgemeine Vorbemerkungen	7
		Hinweis VOB	7
		Pflichten Abfallerzeuger	7
01	Titel	Demontage Allgemein	8
02	Titel	Niederspannungshauptverteilung	11
03	Titel	Unterverteilungen	12
04	Titel	Anpassungen Unterverteilungen EG und 1.OG	17
05	Titel	Verlegesysteme	18
06	Titel	Kabel und Leitungen	25
07	Titel	Installationsmaterial	28
08	Titel	Installationsgeräte	30
09	Titel	Daten-und Kommunikationsnetz	31
10	Titel	Potentialausgleich	43
11	Titel	Brandschutzmaßnahmen	46
12	Titel	Bohr- Stemm- und Schlitzarbeiten	51
13	Titel	Sonstige Leistungen	52
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	64

Leistungsverzeichnis

01	LV	Elektroinstallation
Technische Vorbemerkungen		
<p>Auftraggeber Stadt Mülheim an der Ruhr Amt 19 - Amt für Digitalisierung und IT Hans-Böckler-Platz 5 45468 Mülheim an der Ruhr</p> <p>Bauvorhaben Digitalpakt Schulen Pestalozzi-Schule Grundschule Bülowstraße 31 45479 Mülheim an der Ruhr</p> <p>Beschreibung des Bauvorhabens Die Stadt Mülheim an der Ruhr beabsichtigt, im Rahmen des Digitalpakts Schule, Planungsleistungen der Technischen Ausrüstung zu vergeben, um die flächendeckende WLAN - Verfügbarkeit im Bereich des Schülernetzes an der Astrid- Lindgren-Schule in der Mellinghofer Straße zu erreichen.</p> <p>In dem Zusammenhang werden je Klassenraum ein Brüstungskanalkanal neben der Tafel installiert. Bestückt ist der Brüstungskanäle mit fünf Schuko Steckdosen und einer Datendoppeldose für Schul- und Verwaltungsnetz. Eine Datendose wird an der Decke für den WLAN-Accesspoint vorgesehen. Nicht mehr benötigten Datendosen werden mit Blindabdeckungen versehen. Die Brüstungskanäle werden aus den zwei neuen Unterverteilungen mit Spannung versorgt.</p> <p>Die Schule besteht aus einem zweigeschossigen Gebäude, in dem sich insgesamt zwölf Klassenräume befinden. Im Erdgeschoss befinden sich fünf Klassenräume sowie Verwaltung und Lehrerzimmer Im 1. Obergeschoss befinden sich sieben Klassenräume , sowie die Aula mit Bühne Im Kellergeschoss befinden sich ein Klassenraum sowie Küche, Speiserraum, Werkstatt. Gemeinschaft- und Abstellräume.</p> <p>1.0 Pestalozzi-Schule Grundschule</p> <p>01 Angaben zur Baustelle:</p> <p>Pestalozzi-Schule Grundschule Bülowstraße 31 45479 Mülheim an der Ruhr</p> <p>1.1 Überlassung von Energie Wasser und Abwasser Innerhalb des Gebäudes werden für die Spannungsversorgung der elektrischen Geräte keine Verteiler aufgestellt. Innerhalb der Nasszellen stehen zur Wasserentnahme Zapfstellen zur Verfügung.</p> <p>01.2 Lagerflächen Flächen für die Materiallagerung stehen nicht zur Verfügung.</p> <p>01.3 Notwendige Vorleistungen für die Montagedurchführung Vor Durchführung der Installationen wird teilweise die Zwischendecke demontiert. Nach Durchführung der Installation wird die Zwischendecke montiert. Demontage- und Montageabschnitte werden im Zuge der Bauausführung festgelegt.</p> <p>02 Angaben zur Ausführung</p> <p>02.1 Vorgesehene Arbeitsschritte, Arbeitsunterbrechungen, Arbeitsbeschränkungen und</p>		

Leistungsverzeichnis

01	LV	Elektroinstallation
Technische Vorbemerkungen		
wesentliche Eckdaten für den Ausführungszeitraum der Montageleistungen		
Erweiterung der Gewerke		
KG 440 Elektrische Anlagen KG 450 Kommunikations-, sicherheits - und informationstechnischen Anlagen		
Die Arbeiten sind in enger Absprache mit der Bauüberwachung und der Schule auszuführen.		
02.2 Besondere Erschwernisse und Schutzmaßnahmen im Zuge der Bauausführung		
Die Baumaßnahmen werden innerhalb der Räume des gesamten Gebäudes durchgeführt. Schutzmaßnahmen für das Mobiliar innerhalb der Klassenräume sowie für das empfindliche Mobiliar innerhalb der naturwissenschaftlichen Räume werden im Vorfeld der Montagearbeiten vorgehalten und durchgeführt. Im Zuge der Bohr- Stemm- und Montagearbeiten sind für jedes Gewerk getrennt eigenverantwortlich Schutzmaßnahmen z.B. durch Direktabsaugung über das Bohrgerät zu treffen. Nach Durchführung der Montagearbeiten sind die Raumbereiche staubfrei zu erstellen. Lärmintensiven Arbeiten können nur in unterrichtsfreien Zeiten durchgeführt werden,		
Eine Schadstoffuntersuchung wurde in der Schule veranlasst. Der Schadstoffbericht wird der ausführenden Firma zur Verfügung gestellt. Falls dieser Positiv ausfällt müssen an den betroffenen Stellen besondere Vorkehrungen, gemäß dem BT-30 Verfahren, getroffen werden. Für die Bohrungen > 12 mm werden die Putzflächen durch die Schadstofffirma im Vorfeld entfernt.		
03 Technische Erläuterungen		
03.1 KG 440 Elektrische Anlagen		
Niederspannungsinstallationsanlagen		
Folgende Unterverteilungen werden aufgebaut bzw. erweitert: UV1 IT-Netz im Betriebstechnikraum/KG versorgt von NSHV im Technikraum Kellergeschoss. Um die Steckdosen den Räumen 05/09/10/19 im Keller zu versorgen. UV2 IT-Netz im Behinderten WC 17 /EG versorgt von NSHV im Technikraum. um die Steckdosen den Räumen 109 / 110 / 112 / 113 / 114 im EG zu versorgen. UV3 IT-Netz im Abstellraum 204 /1.OG versorgt von NSHV im Technikraum. um die Steckdosen den Räumen 206 / 208 / 209 / 210 / 211 im 1.OG zu versorgen. UV4 IT-Netz im Abstellraum X16 /1.OG versorgt von NSHV im Technikraum. um die Steckdosen Raum 202 im 1.OG zu versorgen.		
Kabel und Leitungen		
Die für die nachfolgenden Bereiche werden Kabel- und Leitungsnetze komplett neu aufgebaut:		
<ul style="list-style-type: none">• der neuen Stromkreise• der neuen Netzwerkdosen		
Bei der Leitungsverlegung werden die Musterrichtlinien für Leitungsanlagen in der gültigen Fassung, die Brandschutzaufgaben und die VDE-Vorschriften für die Verlegung in den Sicherheitsbereichen eingehalten.		

Leistungsverzeichnis

01	LV	Elektroinstallation
Technische Vorbemerkungen		
<p>Die Querschnitte der Kabel wurden abhängig von der Anschlussleistung der Anlagen und Verbraucher und der Kabellänge dimensioniert.</p> <p>Für die Dimensionierung wurden dabei folgende Spannungsfälle berücksichtigt (bezogen auf die Sammelschiene der NSHV):</p> <ul style="list-style-type: none">• 3 % in Beleuchtungs- und Steckdosenkreise, bezogen auf den Nennstrom des vorgeschalteten Überstromschutzorgans, dabei ist der Querschnitt für Steckdosenstromkreise mindestens 2,5 mm²• 3 % in Stromkreisen für Einzelgeräte <p>Die Installation der Steckdosen-, und sonstiger Verbraucherstromkreise bis 20A wird mit Mantelleitung durchgeführt.</p> <p>Verlegesysteme</p> <p>Die Verlegung der Gebäudeinnenleitungen erfolgt in den Rohren, auf Kabeltragsystemen mit Trennsteg, in Sammelhaltern in den Zwischendecken und auf Putz in den Technikräumen.</p> <p>An den Tragkonstruktionen für Kabelträger mit Funktionserhalt dürfen keine zusätzlichen Bauteile (z.B. Kabelträger ohne Funktionserhalt, Leuchten o.dgl.) befestigt werden.</p> <p>Vorbeugender Brandschutz</p> <p>Alle notwendigen Brandschutzmaßnahmen für das Bauvorhaben werden gemäß den Verordnungen nach Landesrecht zu Brandschutzanforderungen durchgeführt.</p> <p>Es werden nur geprüfte Materialien und Systeme verwendet. Insbesondere werden nach erfolgter Kabel- und Leitungsverlegung alle Durchbrüche und Kernbohrungen in F30/F90 Brandabschnittswänden bzw. in F90 Decken verschlossen. Kabeltrassen in Flucht- und Rettungswegen werden als I30 Kabelkanäle ausgeführt.</p> <p>Kabelabschottungen werden in S90-Qualität zur Verhinderung von Brandübertragung erstellt. Diese sind form-, alterungs- und korrosionsbeständig und geeignet zur Nachbelegung mit Kabeln und Leitungen. Die Feuerwiderstandsdauer beträgt 90 Minuten in Wänden aus Mauerwerk und in Decken oder Wänden aus Beton oder Stahlbeton</p> <p>Installationsmaterial</p> <p>Alle Schalter- und Steckdosen werden in den Untergeschossen in der Ausführung auf Putz, montiert. Die Montage der Installationsgeräte erfolgt zudem in Unterputz-Geräteeinbaudosen oder auf Putz Dosen. Die restlichen Installationsgeräte werden im Brüstungskanal montiert.</p> <p>Hohlwanddosen werden in luftdichter Form vorgesehen.</p> <p>Die Höhe der Schalter bzw. Steckdosen beträgt, wenn nicht anderes angegeben:</p> <p>Schalter: 1,05 m OKFF bis Mitte Schalter bzw. Kombinationsdosen Steckdose: 0,30 m OKFF bis Mitte Steckdose bzw. Kombination Schalter und Steckdosen sind gemäß VOB Teil C 4.1.8 zu beschriften.</p> <p>Die Schutzkontakt-Steckdosen für EDV-Geräte werden als Standard-Programm jedoch mit einer entsprechenden Kennzeichnung ausgeführt. Alle Installationsgeräte werden mit Schrauben befestigt. Die Leuchtausschlusspunkte erfolgen in Installationsdosen und -kästen.</p> <p>Innere Blitzschutz</p> <p>Die Komponenten für den inneren Blitzschutz des energietechnischen Netzes (Überspannungsableiter der Anforderungsklasse 2) sind in den Verteilungen enthalten. Überspannungsschutzgeräte der</p>		

Leistungsverzeichnis

01	LV	Elektroinstallation
Technische Vorbemerkungen		
<p>Anforderungsklasse 3 (für Endgeräte) sind nicht vorgesehen.</p> <p>Potentialausgleich Neben den Unterverteilungen werden die Potentialausgleichsschienen montiert. Die nachfolgenden Anlagenteile werden in den Potentialausgleich einbezogen</p> <ul style="list-style-type: none">• Haupterdungsleitungen bzw. Anschlussfahnen Fundamentender• Unterverteilungen• Datenschränke• metallische Abwasserleitungen (soweit vorhanden)• Steigleitungen der zentralen Heizungs-, Lüftungs- und -Kälteanlagen• leitende Teile der Gebäudekonstruktion, insbesondere -bei flächenartig oder netzförmiger Anordnung (z.B. -metallische Trennwände)• Kabelträgersysteme <p>03.2 KG 450 Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnischen Anlagen</p> <p>Telekommunikationsanlagen</p> <p>Die Anbindung der Telekommunikation erfolgt über die MEDL GmbH. Die Anträge für den Telefon-/ Internettarif werden durch den Nutzer selbst beantragt. Kosten hierfür sind nicht berücksichtigt. Im Erdgeschoss wird ein neues Telefonkabel J-2Y(St)H 2x2x0,6 vom HÜP im EG bis in den neuen Netzwerkschrank im Dachgeschoss eingeführt.</p> <p>Datenübertragungsnetze</p> <p>In der Schule wird ein Übertragungsnetz gem. EN 50173 und ISO/IEC 11801/2 mit den Leistungsmerkmalen mindestens Kat. 6 errichtet. Das Datennetz in der Schule wird in zwei Netzwerke unterteilt: Städtische Netzwerk, die durch städtische IT (Amt 60-13) verwaltet und durch Schulverwaltung benutzt wird. Pädagogisches Netzwerk, die für den Unterricht und Lehrkräften zur Verfügung steht. Pro Klassenraum wird jeweils eine Datendoppeldose als Zugang zum pädagogischen Netzwerk vorgesehen.</p> <p>Die Datendoppeldose und Datenkabel werden je nach Raumanforderung in entsprechender Schutzart Geräte in den neuen senkrechten Brüstungskanal neben der Klassenraumtafel montiert. Im Deckenbereich von Klassenräumen (Raummitte) ist eine auch für PoE geeignete Datendose für den WLAN-Accesspoint vorgesehen, die über die Stromversorgung des PoE-Switches versorgt wird, um die flächendeckende WLAN-Verfügbarkeit im Bereich des Schülernetzes zu erreichen. Die Anzahl der benötigten Datendosen wurde mit dem Nutzer abgestimmt und sind aus den Plänen ersichtlich. Da es sich um eine strukturierte Verkabelung handelt kann jeder Anschluss als Datenanschluss für Computer oder Drucker, oder als Telefondose konfiguriert werden.</p> <p>Als Netzwerkverteilerschrank kommt ein 15HE 19“-Schrank sowie ein 10HE 19“-Schrank aus Stahlblech zum Einsatz, die Schränke werden im Lager KG sowie im Schulcontainer montiert . Die Netzwerkverteilerschränke sind jeweils mit einer Fronttür aus Einscheibensicherheitsglas ausgerüstet. Die Verriegelung erfolgt über Vorreiberverschluss. Die vorhandenen Netzwerkverteilerschränke im Unterrichtsraum 1.OG / Büro Erdgeschoss / KG werden angepasst sowie mit neuen Komponenten ausgerüstet. Die Anbindung zwischen den Netzwerkschränken im KG und 1.OG wwefolgt ringförmig durch ein neues LWL Kabel Singlemode 1 x 12 Fasern. Alle passiven Elemente des Datennetzes wie Anschlussdosen, Leitungen und Pachtfelder sind in den Kosten enthalten. Die aktiven Komponenten, W-LAN Router und die Daten- Endgeräte werden durch den Nutzer gestellt und installiert.</p>		

Leistungsverzeichnis

01	LV	Elektroinstallation
Allgemeine Vorbemerkungen		
<p>Geschäftsbetrieb Baubetrieb</p> <p>Anlieferungen von Baumaterialien Der Bieter ist ausschließlich für seine Anlieferungen verantwortlich, Pakete oder Baumaterialien können nicht durch den Auftraggeber angenommen werden.</p> <p>Sicherheits- und Gesundheitskoordination (Arbeitsschutz) Alle Bauhilfsmittel (Leitern, Kabeltrommeln, Werkzeug usw.) und Maschinen müssen für den gewerblichen Betrieb geprüft und zugelassen sein. Prüfmarken müssen gültig und gut sichtbar angebracht sein.</p> <p>Projektleitung, Baustellenleitung Der AN bestätigt mit seinem Angebot, dass er Unternehmer und Fachbauleiter im Sinne der BauO NRW ist. Bei Baubeginn ist dem AG und der Bauüberwachung schriftlich mitzuteilen, wer von Seiten des AN als verantwortlicher und zeichnungsberechtigter Bevollmächtigter (Projektleiter, Bauführer, Fachbauleiter etc.) eingesetzt ist.</p> <p>Der Bevollmächtigte muss während der Vertragsdauer und der Ausführung der Leistungen kurzfristig erreichbar sein. Er hat an allen Besprechungen teilzunehmen, zu denen der AG oder die Bauüberwachung einlädt und ist als Kontaktperson seiner Firma zur Entgegennahme von Anweisungen der Bauleitung und Auskunftserteilung verpflichtet.</p> <p>Ebenso ist der verantwortliche Baustellenleiter (Obermonteur bzw. Vorarbeiter) zu benennen. Er muss der deutschen Sprache in Wort und Schrift mächtig sein und über eine Fachqualifikation verfügen. Bei auftretenden Differenzen kann von Seiten der Bauüberwachung entsprechender Personalaustausch verlangt werden.</p> <p>Bauleistungen Alle Bauleistungen sind gemäß VOB / C bzw. dem aktuellen Stand der Technik auszuführen.</p> <p>Mitgeltende Normen und Regeln Es gelten immer die aktuellen ATV, Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss gültigen Fassung einschließlich der Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter.</p> <p>Orientiert an den Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen in der VOB/C ist grundsätzlich die gebrauchsfertige Leistung beschrieben. Dies bedeutet, dass regelmäßig die fertige Leistung erwartet wird. Eingeschlossen sind somit auch die Lieferung der Stoffe und alle Tätigkeiten wie herstellen, montieren, anschließen usw., die zur restlosen Erfüllung der Leistung gehören, auch wenn diese nicht ausdrücklich erwähnt werden. Dies ist in den Einheitspreisen zu berücksichtigen.</p> <p>Mit Beauftragung der o. g. Leistung sind sich Auftraggeber und Auftragnehmer einig, dass der Auftragnehmer Abfallerzeuger und Abfallbesitzer hinsichtlich der Abfälle ist und wird, die bei der Vertragserfüllung anfallen. Der Auftragnehmer organisiert selbstständig und ohne Weisung durch den Auftraggeber die ordnungsgemäße Entsorgung der angefallenen gefährlichen und nichtgefährlichen Abfälle gemäß des zur Zeit gültigen Kreislaufwirtschaftsgesetzes. Mit der Angebotsabgabe erklärt der Auftragnehmer, dass sämtliche abfallrechtlichen Pflichten wie auch das Nachweisverfahren übernommen</p>		

Leistungsverzeichnis

01	LV	Elektroinstallation
Pflichten Abfallerzeuger		
<p>werden.</p> <p>Eine zusätzliche Vergütung für die Übernahme der Erzeugerpflichten erfolgt nicht.</p> <p>01 Titel Demontage Allgemein</p> <p>Vorbemerkungen Demontage</p> <p>Technische Vorbemerkungen für die Demontage</p> <p>Demontage sämtlicher nicht mehr benötigten Kabel , Leitungen und Einbauten . Entfernung der Kabel und Leitungen gemäß den örtlichen Vorschriften und Sicherheitsstandards. Dokumentation der demontierten Kabel , Leitungen und Einbauten für spätere Referenzzwecke. Sicherstellung, dass die Demontage keine Schäden an umliegenden Geräten oder Infrastruktur verursacht.</p> <p>Alle demontierten Komponenten, einschließlich Kabel und Datenleitungen, müssen sorgfältig dokumentiert werden. Die Dokumentation sollte Angaben zur Position, Länge und Art der demontierten Kabel und Leitungen enthalten.</p> <p>Entsorgung der demontierten Kabel und Leitungen gemäß den örtlichen Vorschriften und Umweltstandards. Alle Entsorgungsmaßnahmen müssen umweltfreundlich und ordnungsgemäß durchgeführt werden.</p> <p>Jegliche unvorhergesehenen Probleme oder Änderungen während des Demontageprozesses müssen sofort mit dem Projektleiter abgestimmt werden. Die Koordination mit anderen Gewerken oder Dienstleistern muss gewährleistet sein, um einen reibungslosen Ablauf zu ermöglichen.</p> <p>Der notwendige Aufwand ist in den Einheitspreisen einzurechnen.</p> <p>01.10 Demontage von einem bestehenden Patchfelds 19"/1HE 24xRJ45 Cat 6</p> <p>Demontage eines Patchfelds 19"/1HE-Verteilerfeld 24x RJ45 Cat.6 de-embedded</p> <p>-Fachgerechte Demontage des Patchfelds. Entfernung aller Verkabelung und Zubehörteile. Sicherstellung minimaler Störungen für umliegende Infrastruktur.</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p> <p>Übertrag:</p>		

Leistungsverzeichnis

MH Digitalpakt Schule - Pestalozzi- GS LPH3 (21002820)

01	LV	Elektroinstallation		
01	Titel	Demontage Allgemein		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Übertrag:</p> <p>Dokumentation des Demontageprozesses für zukünftige Referenzen. Entsorgung der demontierten Materialien gemäß den geltenden Vorschriften.</p>	4 Stk	EP.....	GP
01.20	<p>Demontage von vorhandenen Fachböden</p> <p>Demontage von vorhandenen Fachböden Dokumentation des Demontageprozesses für zukünftige Referenzen. Entsorgung der demontierten Materialien gemäß den geltenden Vorschriften.</p>	10 Stk	EP.....	GP
01.30	<p>Demontage Datenkabel 2x(4x2xAWG23)</p> <p>Demontage von Datenkabeln (2x(4x2xAWG23)) und zugehörigen Befestigungsschellen gemäß den Anforderungen.</p> <p>Fachgerechte Demontage der Datenkabel gemäß den Spezifikationen. Entfernung der Befestigungsschellen unter Berücksichtigung der umgebenden Struktur. Minimierung von Störungen für angrenzende Installationen. Die komplette Datenkabel einschließlich Datendoppeldose ist zurückzubauen. Befestigungen (Schellen etc) sind komplett zu entfernen. Dokumentation des Demontageprozesses für spätere Referenz.</p> <p>Entsorgung der demontierten Materialien gemäß den geltenden Vorschriften.</p>	100 m	EP.....	GP
01.40	<p>Abklemmen Datenkabel 2x(4x2xAWG23)</p> <p>Abklemmen von Datenleitungen gemäß den Anforderungen.</p> <p>Fachgerechtes Abklemmen der Datenleitungen. Sorgfältige Identifizierung und Trennung der Leitungen gemäß den Vorgaben.</p>			

- Fortsetzung auf nächster Seite -
Übertrag:

Leistungsverzeichnis

MH Digitalpakt Schule - Pestalozzi- GS LPH3 (21002820)

01	LV	Elektroinstallation		
01	Titel	Demontage Allgemein		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Minimierung von Störungen für angrenzende Installationen.			
	Dokumentation der abgeklemmten Leitungen für zukünftige Referenzen			
		96 Stk	EP.....	GP
01.50	Demontage und Sichern von Datendosen gemäß den Anforderungen.			
	Demontage und Sichern von Datendosen gemäß den Anforderungen.			
	Fachgerechte Demontage der Datendosen.			
	Sichere Entfernung und Lagerung der Dosen für zukünftige Verwendung.			
	Minimierung von Störungen für angrenzende Installationen.			
	Dokumentation des Demontageprozesses für spätere Referenzen.			
	Entsorgung nicht benötigter Materialien gemäß den geltenden Vorschriften.			
		10 Stk	EP.....	GP
01.60	De- und Neumontage Mineralfaserplatte			
	Demontage und Wiedermontage von Mineralphaserplatten aus einer bestehenden OWA-Decke gemäß den Anforderungen			
	Fachgerechte Demontage der Mineralphaserplatten aus der OWA-Decke.			
	Sorgfältige Entfernung und Lagerung der Platten für die Wiedermontage.			
	Präzise Wiedermontage der Platten nach den geltenden Standards.			
	Dokumentation des Demontage- und Wiedermontageprozesses für zukünftige Referenzen.			
		250 Stk	EP.....	GP
01.70	Leitungsführungskanal und Brüstungskanal öffnen / verschliessen			
	Öffnung und Verschließung von Leitungsführungskanälen und Brüstungskanälen 130mm Breit gemäß den Anforderungen.			
	Fachgerechtes Öffnen der Kanäle, um den Zugang zu ermöglichen.			
	Sorgfältiges Verschließen der Kanäle nach Abschluss der			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

MH Digitalpakt Schule - Pestalozzi- GS LPH3 (21002820)

01	LV	Elektroinstallation		
01	Titel	Demontage Allgemein		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Arbeiten. Minimierung von Störungen für umliegende Installationen. Dokumentation des Öffnungs- und Verschlussprozesses für zukünftige Referenzen.			Übertrag:
		40 m	EP.....	GP
01.80	Öffnen und Verschließen von Brandschutzkanälen bis 200 mm Öffnen und Verschließen von Brandschutzkanälen bis 200 mm Fachgerechtes Öffnen der Brandschutzkanäle für Inspektions- oder Wartungszwecke. Sorgfältiges Verschließen der Kanäle nach Abschluss der Arbeiten. Gewährleistung der Integrität des Brandschutzes. Einhaltung aller Brandschutz- und Sicherheitsstandards während der Arbeiten. Dokumentation des Öffnungs- und Verschlussprozesses für zukünftige Referenzen.			
		20 m	EP.....	GP
Summe Titel 01		Demontage Allgemein, Netto:		
02 Titel Niederspannungshauptverteilung				
A0001 Ausführungsbeschr.	Vorbemerkungen NSHV Die vorhandene Niederspannungshauptverteilung bleibt im Bestand und wird nur um einen Kabelabgang bzw. um die Zuleitungen der Unterverteilungen erweitert.			
02.10	Sicherungslasttrennschalter NH00 160A Sicherungslasttrennschalter NH00 160A NH00-Sicherungslasttrennschalter für Montageplatte bzw. Hutschienen- oder Sammelschienenmontage Nach DIN VDE 0660/107 und IEC 947-3 geeignet für NH-Sicherungseinsätze nach DIN 43620/1. Bestehend aus 3-poligem Schalterunterteil und plombierbarem Griffesatz, Berührungsschutz am Griff, mit verschiebbarem Klarsichtfenster zur Spannungsprüfung, allpolig schaltend, zur Montage auf Hutprofilschiene oder Montageplatte ohne zusätzliche Blende. Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: Gerätelebensdauer, elektrische			
		6 / 95mm²		
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

MH Digitalpakt Schule - Pestalozzi- GS LPH3 (21002820)

01	LV	Elektroinstallation		
02	Titel	Niederspannungshauptverteilung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Schaltspiele:	200		
	Gesamtverlustleistung unter			
	Nennstrom:	9 W		
	Klemmenart bei den Eingängen:	Käfigklemmen		
	Klemmenart der Ausgänge:	Käfigklemmen		
	Zulässiger Bemessungsstrom unter			
	1 Sekunde:	5 kA		
	Anzahl der Pole Produktion:	1		
	Komplett mit Sicherungseinsätzen:	125 A		
	Liefern, montieren und betriebsfertig anschließen			
		1 Stk	EP.....	GP
Summe Titel 02		Niederspannungshauptverteilung, Netto:		
03	Titel	Unterverteilungen		
	Vobemerkungen Unterverteilungen			
	Für die neuen Stromkreise im Kellergeschoss wird im Untergeschoss der Schule eine neue Unterverteilung in Schrankbauform mit Bauartnachweis nach DIN EN 61439 Teil 1 errichtet. Die Schaltanlagen sind mit einer Platzreserve von mindestens 20 % vorzusehen. In der Unterverteilung wird keine Leistungsmessung vorgesehen.			
	Netzform: TN-C-S			
	Schutzart: IP 44			
	Schutzmaßnahme: mit Schutzisolierung			
	Schutzklasse: 2			
	Nennisolationsspannung: 400V AC			
	Nennstrom der Haupt-			
	Sammelschienen: keine			
	Polzahl: 5			
	Reserveabgänge: mind. 10 %			
	Platzreserve: mind 20 %			
	Die Unterverteilungen werden mit einem Überspannungsschutz Typ 2 für Nennableitstoßströme von 25 kA ausgerüstet.			
	Die Hauptzuleitungen der Unterverteilungen werden an der Niederspannungshauptverteilung im Bestand angeschlossen.			
	Vorbemerkungen Unterverteilungen			
	Ausführungsbestimmungen			
	Niederspannungsschaltgerätekombinationen			
	Der Transport der SK innerhalb des Gebäudes erfolgt über			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

MH Digitalpakt Schule - Pestalozzi- GS LPH3 (21002820)

01	LV	Elektroinstallation		
03	Titel	Unterverteilungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Treppenhäuser und Flure.</p> <p>Bei der Bildung der Einheitspreise sind folgende Bedingungen zu berücksichtigen:</p> <p>Bei der Bildung der Einheitspreise der Einbaugeräte und Komponenten nachfolgender Schaltgerätekombinationen sind die Anschlüsse der Zu- und Ableitungen in den Einheitspreisen der Einbaugeräte zu berücksichtigen.</p> <p>Die nachstehenden vom Bieter angebotenen Einheitspreise für Einbaugeräte und Komponenten werden auch dann eingesetzt, wenn in weiteren Bestandsverteilungen Ergänzungen bzw. Änderungen vorgenommen werden müssen. Die Einheitspreise beinhalten den Verdrahtungs- und Klemmenanteil. Dieser wird nicht gesondert vergütet.</p> <p>Bei allen Bohrungen sind Bohrgeräte mit automatischer Absaugung zu verwenden.</p> <p>Hinweise Messungen</p> <p>Grundsätzlich sind die Erstprüfungen nach DIN VDE 0100-600 in die Einheitspreise einzukalkulieren.</p>			Übertrag:
03.10	<p>UV 1 UG</p> <p>Feldverteiler nach DIN EN 61 439-1/-3, Maßnorm nach DIN 43 870. Zum Einbau für Geräte bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach DIN EN 60664-1. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem und eingebranntem Stahlblech. Ab Schrankbreite 800 mm (3-feldig) zwei türiger Aufbau. Rechte Türen maximal 2-feldig breit. Komplettschrank mit Einbausatz bestückt mit profilierten Tragschienen, 7,5 mm hohen Hutschienen in 125 mm Mittenabstand und passenden Berührungsschutzabdeckungen, inklusiv PE/N - Klemmen auf Träger montiert. Leitungseinführungen oben/unten durch herausnehmbare flexiblen Kunststoffflanschplatten, zusätzlich austauschbar. Tür mit innenliegenden justierbaren Scharnieren und einem Öffnungswinkel von 110°. Türen rechts und links anschlagbar, werkzeugloser wechselbar Türanschlag. Türverschluss serienmäßig mit Dreipunkt-Stangenverschluss und plombierbaren Klappgriff. Austauschbare sperrbare Schließsysteme und Türen, siehe Zubehör.</p> <p>Montage auf: Aufputz Anzahl der Schienen: 5 Anzahl Reihen: 5 Anzahl Felder: 1 Anzahl Module: 60</p>			Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

MH Digitalpakt Schule - Pestalozzi- GS LPH3 (21002820)

01	LV	Elektroinstallation		
03	Titel	Unterverteilungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Höhe: ca. 800 mm Breite: ca. 300 mm Tiefe: ca. 165 mm Anzahl Schranktüren: 1 Anzahl der Schlösser: 1 Ausführung des Handgriffes: Klappgriff mit Vorreiber Werkstoff: Stahl Schutzklasse: Schutzklasse II Stoßfestigkeit IK: IK09 Schutzart IP: IP44 Schließungstyp: Ohne Schloss Liefern und betriebsfertig montieren.			Übertrag:
		1 Stk	EP.....	GP
03.20	Lasttrennschalter 3-polig 63A Lasttrennschalter 63A, 3-polig, in Kompaktbauweise, mit Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 8000 V Bemessungsbetriebsspannung Ue: 690 V AC Liefern, montieren und betriebsfertig anschließen			
		1 Stk	EP.....	GP
03.30	4 -pol. Überspannungsschutz Gr. 2 Überspannungsableiter 4-polig, DIN VDE 0675-6, Anforderungsklasse C, bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzbausteinen, Nennableitstrom 8/20 mys 20 kA, mit Funktionsanzeige, Nennspannung 400 V AC, zur Montage auf Tragschiene DIN EN 50022, Liefern, montieren und betriebsfertig anschließen			
		1 Stk	EP.....	GP
03.40	Sicherungssockel Baugröße D 02 3-polig Sicherungssockel DIN EN 60947, Maße DIN 43880, mit Sicherungshalter, bedingter Bemessungskurzschlussstrom 50 kA, fingersicher DIN VDE 0106-100, zur Montage auf Tragschiene DIN EN 50022, Baugröße D 02, Bemessungsbetriebsspannung			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

MH Digitalpakt Schule - Pestalozzi- GS LPH3 (21002820)

01	LV	Elektroinstallation		
03	Titel	Unterverteilungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	400 V, 3-polig, mit Sicherungseinsatz, Bemessungsstrom bis 63 A.			
	Liefern, montieren und betriebsfertig anschließen			
		2 Stk	EP.....	GP
03.50	Fehlerstromschutzschalter 4-Polig 40/0,03A Fehlerstromschutzschalter für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme. 4-poliger Fehlerstromschutzschalter 40A. Bemessungsfehlerstrom In: 30 mA Bemessungsbetriebsspannung Ue: 230 / 400 V AC Kurzschlussfestigkeit: 10 kA Auslösezeit ta: 200 ms Liefern, montieren und betriebsfertig anschließen			
		2 Stk	EP.....	GP
03.60	Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA B-16A 30mA Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter mit folgenden Eigenschaften: Bauform: 1-polig + Neutraleiter (1P+N). Bemessungsschaltvermögen: mindestens 6 kA nach DIN EN 60898-1, VDE 0641-11. Bemessungsstrom: 16 A, Charakteristik: B. Bemessungsfehlerstrom: 30 mA, Typ A. Anschluss: Klemmen für flexible und starre Leiter bis 20 A (Abgang) und bis 63 A (Zugang). Berührungsschutz: nach DIN VDE 0106 Teil 100. Testeinrichtung: farblich hervorgehobene Test-Taste und optische Fehlerstromanzeige. Montage: geeignet für Phasenschienenverbund, mit Möglichkeit zur einfachen Einzelentnahme. Zertifizierung: Mit VDE-Zeichen oder gleichwertigem Prüfzeichen. Erweiterung: Geeignet für den nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen. Beschriftung: Möglichkeit zur direkten Beschriftung am Gerät. Bemessungsbetriebsspannung Ue: 240 V			
				Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

MH Digitalpakt Schule - Pestalozzi- GS LPH3 (21002820)

01	LV	Elektroinstallation		
03	Titel	Unterverteilungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Nennstrom:	16 A		
	Auslösecharakteristik:	B		
	Typ des Fehlerstromschutzes:	A		
	Bemessungsfehlerstrom:	30 mA		
	Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC 60898-1:	6 kA		
	Frequenz:	50 Hz		
	Liefern und betriebsfertig montieren			
		1 Stk	EP.....	GP
03.70	Leitungsschutzschalter 1-polig, B16 A / 10 kA 1-poliger Leitungsschutzschalter, Charakteristik B. Bemessungsstrom In: 16 A Leitungsschutzschalter, fingersicher, Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 4000 V Bemessungsbetriebsspannung Ue: 400V AC Bemessungskurzschlußausschaltvermögen Icn: 10 kA Mechanische Lebensdauer: >10000 Breite pro Pol: 17,5 mm Liefern, montieren und betriebsfertig anschließen			
		6 Stk	EP.....	GP
03.80	Bezeichnungsschild Bezeichnungsschild, Farbe und Beschriftung nach Angaben des AG, aus mehrschichtigem Kunststoff, Beschriftung zweizeilig, geätzt, Höhe 50 mm, Breite 80 mm, Befestigung durch Kleben.			
		1 Stk	EP.....	GP
03.90	Dauerhafte Stromkreisbezeichnung Dauerhafte Stromkreisbezeichnung von Installationsgeräten mit selbstklebenden Beschriftungstreifen.			
		6 Stk	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

MH Digitalpakt Schule - Pestalozzi- GS LPH3 (21002820)

01	LV	Elektroinstallation		
03	Titel	Unterverteilungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.100	<p>Prüfungen, Inbetrieb- und Abnahme</p> <p>Eine Sicht- und Funktionsprüfung der mechanischen Funktionen sowie eine Kaltinbetriebnahme aller Schaltfelder sowie des Zählerwechselschranks ist durchzuführen.</p> <p>Vor Inbetriebnahme der Anlagen ist jeweils eine Isolationsprüfung der Abgangskabel durchzuführen. Die entsprechenden Protokolle sind zu erstellen und der Bauleitung mit der Dokumentation zu übergeben. Für die Zuschaltung mit dem Kunden, dem VNB und der Bauleitung sowie für die Abnahme ist eine Pauschale für einen Inbetriebnahme-Ingenieur/Techniker mit einzukalkulieren.</p>			
		1 Stk	EP.....	GP
Summe Titel 03			Unterverteilungen, Netto:
04	Titel	Anpassungen Unterverteilungen EG und 1.OG		
04.10	<p>Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA B-16A 30mA</p> <p>Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter mit folgenden Eigenschaften:</p> <p>Bauform: 1-polig + Neutraleiter (1P+N). Bemessungsschaltvermögen: mindestens 6 kA nach DIN EN 60898-1, VDE 0641-11. Bemessungsstrom: 16 A, Charakteristik: B. Bemessungsfehlerstrom: 30 mA, Typ A. Anschluss: Klemmen für flexible und starre Leiter bis 20 A (Abgang) und bis 63 A (Zugang). Berührungsschutz: nach DIN VDE 0106 Teil 100. Testeinrichtung: farblich hervorgehobene Test-Taste und optische Fehlerstromanzeige. Montage: geeignet für Phasenschienenverbund, mit Möglichkeit zur einfachen Einzelentnahme. Zertifizierung: Mit VDE-Zeichen oder gleichwertigem Prüfzeichen. Erweiterung: Geeignet für den nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen. Beschriftung: Möglichkeit zur direkten Beschriftung am Gerät.</p> <p>Bemessungsbetriebsspannung Ue: 240 V Nennstrom: 16 A Auslösecharakteristik: B Typ des Fehlerstromschutzes: A Bemessungsfehlerstrom: 30 mA Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

MH Digitalpakt Schule - Pestalozzi- GS LPH3 (21002820)

01	LV	Elektroinstallation		
04	Titel	Anpassungen Unterverteilungen EG und 1.OG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	60898-1: Frequenz:	6 kA 50 Hz		
	Liefern und betriebsfertig montieren			
		12 Stk	EP.....	GP
04.20	Bezeichnungsschild Bezeichnungsschild, Farbe und Beschriftung nach Angaben des AG, aus mehrschichtigem Kunststoff, Beschriftung zweizeilig, gefräst, Höhe 50 mm, Breite 80 mm, Befestigung durch Kleben.			
		2 Stk	EP.....	GP
04.30	Dauerhafte Stromkreisbezeichnung Dauerhafte Stromkreisbezeichnung von Installationsgeräten mit selbstklebenden Beschriftungstreifen.			
		2 Stk	EP.....	GP
Summe Titel 04		Anpassungen Unterverteilungen EG und 1.OG, Netto:		
05	Titel Verlegesysteme			
	Vorbemerkungen Verlegesysteme Schrauben, Muttern, Dübel, Unterlagsmaterial oder dgl. müssen chromatisiert oder galvanisch verzinkt sein. Schnittkanten an verzinkten Stahlrohren sind mit Kaltverzinker zu behandeln. Für die Befestigung von Installationssystemen sind Kabelbinder, Bindedrähte o. ä. nicht zugelassen. Stahlpanzer-Rohre sind grundsätzlich als feuerverzinkte Rohre zu liefern. Der max. Befestigungsabstand der Schellen für Stahlpanzer-Rohre entspricht dem 25-fachen Rohrdurchmesser. Die exakten Längen und Abmessungen der Verlegesysteme			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

MH Digitalpakt Schule - Pestalozzi- GS LPH3 (21002820)

01	LV	Elektroinstallation		
05	Titel	Verlegesysteme		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>sind durch den Auftragnehmer eigenverantwortlich auf der Baustelle zu ermitteln. Die Längen Anpassungen der Verlegesysteme erfolgen durch den Auftragnehmer vor Ort.</p> <p>Soweit nicht anders vermerkt sind alle Zuschnitt- und Anpassungsaufwendungen von Verlegesystemen mit in die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.</p> <p>PREISFINDUNG</p> <p>Die nachstehend genannten Einheitspreise verstehen sich für die komplette Lieferung der Verlegesysteme, wie vor beschrieben und die betriebsfertige Montage entweder Aufputz an Decken, Wänden oder Stahlkonstruktionen.</p> <p>Befestigungsmaterialien werden nicht gesondert vergütet und sind deshalb in die Einheitspreise einzurechnen.</p>			Übertrag:
05.10	<p>Halogenfr. Kabelsammelhalter für 5 Leitungen</p> <p>Lieferung von Kabelsammelhaltern gemäß VDE 0471 / DIN ICE 695 Teil 2-1, zur Aufnahme von maximal 5 Leitern NYM-J 3x1,5 mm².</p> <p>Bereitstellung des erforderlichen Befestigungsmaterials.</p> <p>Fachgerechte Montage der Kabelsammelhalter, einschließlich Bohrung in Beton, zur Aufnahme der Leitungen.</p>	150 Stk	EP.....	GP
05.20	<p>Halogenfr. Kabelsammelhalter für 30 Leitungen</p> <p>Lieferung von Kabelsammelhaltern gemäß VDE 0471 / DIN ICE 695 Teil 2-1, zur Aufnahme von maximal 30 Leitern NYM-J 3x1,5 mm².</p> <p>Bereitstellung des erforderlichen Befestigungsmaterials.</p> <p>Fachgerechte Montage der Kabelsammelhalter, einschließlich Bohrung in Beton, zur Aufnahme der Leitungen.</p>	340 Stk	EP.....	GP
05.30	<p>Sammelhalterung Metall für Wand- und Deckenmontage</p> <p>Geprüfte Sammelhalterung aus verzinktem Stahlblech mit Klappe für die brandsichere Montage von Kabeln und Leitungen oberhalb abgehängter Brandschutzdecken. Das Öffnen und Schließen muss ohne Werkzeug möglich sein.</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

MH Digitalpakt Schule - Pestalozzi- GS LPH3 (21002820)

01	LV	Elektroinstallation		
05	Titel	Verlegesysteme		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Nachweis der Standsicherheit im Brandfall geprüft in Anlehnung an DIN 4102 für min. 90 Minuten. Maximale Tragfähigkeit 12 kg. Befestigungsabstand max. 0,8m. Keine Begrenzung hinsichtlich der installierbaren Kabel- und Leitungstypen. An Betonwand oder -decke andübeln.	30 Stk	EP.....	GP
05.40	Halogenfr. -Panzerrohr M 20 a.P. offen Elektroinstallationsrohr offen, a.P., 20mm Elektroinstallationsrohr gemäß DIN EN 50086 und DIN EN 60423. Nicht flammenausbreitend, hart, einwandig, glatt, starr, mit angeformter Muffe. Außendurchmesser 20 mm, mittlere Druck- und Schlagbeanspruchung. Minimale Dauergebrauchs- und Installationstemperatur: -5°C. Maximale Dauergebrauchs- und Installationstemperatur: +60°C. Verlegen der Elektroinstallationsrohre offen, auf Putz, mit Abstandsschellen.	30 m	EP.....	GP
05.50	Halogenfr. - Panzerrohr M 32 a.P. offen Elektroinstallationsrohr offen, a.P., 32mm Elektroinstallationsrohr offen, a.P., 32mm Elektroinstallationsrohr gemäß DIN EN 50086 und DIN EN 60423. Nicht flammenausbreitend, hart, einwandig, glatt, starr, mit angeformter Muffe. Außendurchmesser 32 mm, mittlere Druck- und Schlagbeanspruchung. Minimale Dauergebrauchs- und Installationstemperatur: -5°C. Maximale Dauergebrauchs- und Installationstemperatur: +60°C. Verlegen der Elektroinstallationsrohre offen, auf Putz, mit Abstandsschellen.	3 m	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

MH Digitalpakt Schule - Pestalozzi- GS LPH3 (21002820)

01	LV	Elektroinstallation		
05	Titel	Verlegesysteme		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
05.60	<p>Halogenfr - Panzerrohr M 40 a.P. offen</p> <p>Elektroinstallationsrohr offen, a.P., 40mm</p> <p>Elektroinstallationsrohr offen, a.P., 40mm</p> <p>Elektroinstallationsrohr gemäß DIN EN 50086 und DIN EN 60423.</p> <p>Nicht flammenausbreitend, hart, einwandig, glatt, starr, mit angeformter Muffe.</p> <p>Außendurchmesser 40 mm, mittlere Druck- und Schlagbeanspruchung.</p> <p>Minimale Dauergebrauchs- und Installationstemperatur: -5°C.</p> <p>Maximale Dauergebrauchs- und Installationstemperatur: +60°C.</p> <p>Verlegen der Elektroinstallationsrohre offen, auf Putz, mit Abstandsschellen.</p>	9 m	EP.....	GP
	<p>Vorbemerkungen Installationskanäle</p> <p>Richtungsänderungen von 90 Grad bei Leitungsführungs- und Brüstungskanälen sind mit Haubenformstücken aus Formteilen entsprechend der Materialqualität des Kanals auszuführen, offene Kanalenden sind mit aufsteckbaren Endplatten zu verschliessen.</p> <p>Der Zuschnitt von Kanalfronten kann erst nach Einzug und Befestigung der Leitungen, bei Brüstungskanälen erst nach Einbau und Ausrichtung der Gerätedosen und Anschluss der Installationsgeräte vor Ort durchgeführt werden.</p> <p>Brüstungs- und Leitungsführungskanäle aus Metall müssen in den Potentialausgleich einbezogen werden. Die einzelnen metallischen Kanal-Bauteile sind hierzu durch Systembauteile oder gleichwertige Maßnahme elektrisch leitend miteinander zu verbinden.</p> <p>In die Einheitspreise der Kanäle sind einzurechnen:</p> <ul style="list-style-type: none">- alle Zuschnitt- und Anpassungsaufwendungen für die Kanäle- Bohrungen für Leitungsausfädelungen- die elektrische leitende Verbindung der metallischen Kanalbauteile untereinander- Haubenformstücke oder Kanalformteile bis zum nachstehenden Mengenansatz <p>je 1m Leitungsführungskanal sind anteilig zu</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

MH Digitalpakt Schule - Pestalozzi- GS LPH3 (21002820)

01	LV	Elektroinstallation		
05	Titel	Verlegesysteme		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	berücksichtigen: - 0,1 Stck. Flachwinkel - 0,4 Stck Inneneck - 0,2 Stck T-Abzweig - 0,1 Stck Endplatte je 1m Geräteeinbaukanal sind anteilig zu berücksichtigen: - 0,1 Stck. Flachwinkel - 0,2 Stck Inneneck - 0,2 Stck T-Abzweig - 0,1 Stck Endplatte - 0,2 Stck Wandanschlussblende			Übertrag:
05.70	<p>Halogenf. Brüstungskanal 130 x 70 mm mit Trennsteg</p> <p>Brüstungskanal-Unterteil als Bestandteil eines Elektro-Installationskanalsystems mit folgenden Eigenschaften:</p> <p>Material: Halogenfreier Kunststoff gemäß DIN EN 50085-1, flammwidrig, entwickelt keine korrosiven Brandgase bei Kontakt mit Feuchtigkeit (z. B. Löschwasser). Außenmaße: Kanalhöhe 70 mm, Kanalbreite 130 mm. Oberteilbreite: 80 mm. Geeignet für den Einbau handelsüblicher Geräte ohne zusätzliche Abdeckblenden. Befestigung: Bodenlochung mit Bohrtoleranzausgleich zur direkten Wandmontage. Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung auf Konsolen mittels Clip-Technik. Geräteeinbau: Frontrastender, werkzeugloser Geräteeinbau zur Befestigung von Geräten und Geräteeinbaudosen. Zusatzelemente: Integriertes C-Profil zur Aufnahme von Geräteeinbaukomponenten. Zubehör: Kupplungen zur passgenauen Kanalmontage, Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als ergänzende Komponenten erhältlich.</p> <p>Liefern und montieren</p>	42 m	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

MH Digitalpakt Schule - Pestalozzi- GS LPH3 (21002820)

01	LV	Elektroinstallation		
05	Titel	Verlegesysteme		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
05.80	<p>Leitungsführungskanal halogenfrei 60x110mm weiß</p> <p>Leitungsführungskanal aus PC/ABS halogenfrei 60x110mm verkehrsweiß Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus halogenfreiem Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung.</p> <p>Halogenfreier Kunststoff ist flammwidrig und entwickelt in Verbindung mit Feuchtigkeit, z.B. Löschwasser, keine korrosiven Brandgase. Somit sind elektronische Geräte und Sachwerte besser geschützt.</p> <p>Kanalunterteil/-oberteil mit Trennwand-Einbaumöglichkeit, einrastbar, mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, ab Größe 40 x 60 mm mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und mit vormontierten anstellbaren Rückhalteklammern.</p> <p>Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.</p> <p>Höhe: 60 mm Breite: 110 mm Länge: 2000 mm Lichter innerer Querschnitt: 5460 - 5460 mm² Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte): 23 Werkstoff: PC-ABS Oberfläche: Unbehandelt Halogenfrei: Ja Farbe: Verkehrsweiß RAL Nummer: 9016 Stoßfestigkeit IK: IK07 Schutzart IP: IP30 Anzahl der Trennwände: 0 Anzahl steckbare Trennwände: 3 Mit Kabelhalteklammer: Ja</p> <p>einschließlich o.g. genannter Systemteile und Klein-und Befestigungsmaterial</p> <p>liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.</p>			
		186 m	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

MH Digitalpakt Schule - Pestalozzi- GS LPH3 (21002820)

01	LV	Elektroinstallation			
05	Titel	Verlegesysteme			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
					Übertrag:
05.90	Leitungsführungskanal halogenfrei 40 x 40mm weiß Kabelkanal aus PVC, geeignet für Elektroinstallationen, mit folgenden Eigenschaften: Material: Halogenfreier PVC-Kunststoff, flammwidrig und geeignet für den Einsatz in Bereichen mit erhöhten Anforderungen an Brandschutz. Abmessungen: Außenmaße 40 mm x 40 mm (Höhe x Breite). Farbe: Weiß, passend zu gängigen Installationsdesigns. Montage: Mit vorgefertigter Bodenlochung zur einfachen und sicheren Befestigung. Möglichkeit zur Abdeckung mit passendem Oberteil für ein einheitliches Erscheinungsbild. Normen: Entspricht den Anforderungen der DIN EN 50085-2-1 für Installationskanäle. einschließlich o.g. genannter Systemteile und Klein- und Befestigungsmaterial Liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.				
			10 m	EP.....	GP
05.100	Trennwand aus Kunststoff halogenfrei Trennwand aus Kunststoff halogenfrei zu Leitungsführungskanal Höhe 40mm Trennwand, einrastbar, für Leitungsführungskanal. Höhe: 60 mm Länge: 2000 mm Werkstoff: PC-ABS Oberfläche: Unbehandelt Halogenfrei: Ja Farbe: Lichtgrau Montageart: Schnappbefestigung liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.				
			196 m	EP.....	GP
Summe Titel 05					
					Verlegesysteme, Netto:
06 Titel Kabel und Leitungen					

Leistungsverzeichnis

MH Digitalpakt Schule - Pestalozzi- GS LPH3 (21002820)

01	LV	Elektroinstallation		
06	Titel	Kabel und Leitungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	<p>Vorbemerkungen Kabel/Leitungen:</p> <p>EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO)</p> <p>Strom-, Steuer- und Kommunikationskabel, die dauerhaft in Bauwerke eingebaut werden, fallen unter die EU-Verordnung 305/2011 (Bauproduktenverordnung). ausgenommen davon sind: Liftkabel, Kabel innerhalb von Maschinen und Kabel zur Verwendung in industriellen Anlagen.</p> <p>Die gelieferten bzw. verlegten Leitungen und Kabel, müssen mit einer CE-Kennzeichnung versehen werden und einer Leistungserklärung des Herstellers über die folgenden aus den Schutzziele abgeleiteten wesentlichen Produktmerkmale: die Brandsicherheit (Flammenausbreitung, Wärmeentwicklung, Rauchentwicklung, Säurebildung, brennende Tropfen) und die Abwesenheit gefährlicher Inhaltsstoffe.</p> <p>Der AN verpflichtet sich die Leitungs- bzw. Kabelauswahl gemäß der MBO-Gebäudeklassen und unter Berücksichtigung der Mindestanforderung der Euroklasse zu veranlassen.</p> <p>Bemerkung: Kabel mit Isolations- und Funktionserhalt (resistance to fire) sind nicht Gegenstand der derzeitigen Umsetzung der Bauproduktenverordnung.</p> <p>Angaben des Auftraggebers über Kabellängen dienen lediglich als Orientierungswerte. Die genauen Kabel- und Leitungslängen sind vom Auftragnehmer vor der Bestellung an Ort und Stelle auszumessen. Bei der Dimensionierung sind die zutreffenden Verminderungsfaktoren für Häufung, erhöhte Umgebungstemperatur zu berücksichtigen.</p> <p>Alle Kabel und Leitungen sind sowohl auf den Kabelträgersystemen als auch in Kanälen, an Decken oder Wänden ordnungsgemäß ausgerichtet nebeneinander zu verlegen, eine ausreichende Belüftung muss gewährleistet sein.</p> <p>Für die Befestigung von Kabeln, Leitungen und Schutzrohren sind Kabelbinder, Bindedrähte o. ä. nicht zugelassen. Ausnahme: Befestigung in Hollowänden sowie Verwendung von Kabelbindern als Montagehilfe.</p> <p>Die elektrischen Leitungsanlagen von bauaufsichtlich vorgeschriebenen notwendigen Sicherheitseinrichtungen sind mit Sicherheitsleitungen E30 gemäß Brandschutzkonzept zu errichten.</p>			
	<p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p> <p>Übertrag:</p>			

Leistungsverzeichnis

MH Digitalpakt Schule - Pestalozzi- GS LPH3 (21002820)

01	LV	Elektroinstallation		
06	Titel	Kabel und Leitungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Vom AN, der die Maßnahme zum Funktionserhalt der Kabelanlage herstellt, muss für jedes Bauvorhaben eine Übereinstimmungserklärung (Vorgabe der Bauregelliste A Teil 3, Ausgabe 98/1) ausgestellt werden. Mit dieser bestätigt er, dass die von ihm ausgeführte Maßnahme den Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses entspricht.</p> <p>Die Kabelanlage ist vom Unternehmer mit einem Schild dauerhaft zu kennzeichnen, das an der Kabelanlage anzubringen ist und folgende Angaben enthalten muss:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Name des AN, der die Kabelanlage hergestellt hat • Bezeichnung der Kabelanlage laut allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis • Funktionserhaltsklasse • Inhaber des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses • Herstellungsjahr <p>Es sind grundsätzlich nur Sicherheitsleitungen eines Herstellers zu verlegen.</p> <p>Bei Angeboten gleichwertiger Anlagen sind die Angaben Hersteller, Typ, allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis Nr., VdS Zulassung dem Angebot beizufügen.</p> <p>Alle vom AN montierten Kabel und Leitungen sind am Start und Zielort, bei längeren Strecken auch in Abständen von ca. 30 m, sowie an den Abzweigungen mit Bezeichnungsschildern oder -streifen aus Kunststoff oder Metall zu versehen und zu beschriften. Die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise der Kabel und Leitungen mit einzurechnen.</p> <p>Die Beschriftung muss Auskunft geben über Kabelquerschnitt, Start- und Zielort. Die Beschriftung ist vor Beginn der Arbeiten mit dem AG abzustimmen.</p> <p>Die Einheitspreise der nachstehend aufgeführten Leistungen verstehen sich für die Lieferung von Kabeln, deren Verlegung in Teillängen einschl. systemgebundenem Zubehör und erforderlichen Befestigungsmaterial entsprechend der angegebenen Verlegeart und Kennzeichnung der Kabelanlage wie vorstehend beschrieben.</p> <p>Kosten für alle zur ordnungsgemäßen Kabelverlegung erforderlichen Werkzeuge, Gerüste und Hilfsmittel wie Kabelzugmaschinen, etc. sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.</p> <p>Anschlussarbeiten</p> <p>Bei den ausgeschriebenen Betriebsmitteln sind die</p>			Übertrag:
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

MH Digitalpakt Schule - Pestalozzi- GS LPH3 (21002820)

01	LV	Elektroinstallation		
06	Titel	Kabel und Leitungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Übertrag:</p> <p>Anschlussarbeiten bereits Bestandteil des jeweils anzugebenen Einheitspreises und werden daher nicht noch einmal vergütet.</p> <p>Die nachstehend anzugebenen Einheitspreise für Anschlussarbeiten verstehen sich ausschließlich für den betriebsfertigen elektr. Anschluss von Kabel/Leitungen an Verteilungen bzw. an bauseits beigestellten Betriebsmitteln und haben die nachfolgend aufgeführten Leistungen zu beinhalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Absetzen und Einführen • Verschraubungen, Kabelschuhen, Aderendhülsen, Spiralschläuche, Befestigungs- und Isoliermaterial • Prüfung auf Funktionsfähigkeit und Inbetriebnahme in Zusammenarbeit mit der Lieferfirma desbetreffenden Gerätes bzw. mit der Bauleitung 			
06.10	<p>Halogenfr. Kabel N2XCH 4 x 16 RM/16 mm² Kanal / Kabelsammelhalter</p> <p>Halogenfreies Kabel N2XH mit den Abmessungen 4 x 16 RM/16 Cu.Cu-Zahl: 796.n.</p> <p>Lieferung des halogenfreien Kabels gemäß den angegebenen Spezifikationen.</p> <p>Fachgerechte Verlegung des Kabels auf vorhandenen Kabelrinnen, in offene Kanäle oder Kabelsammelhalter.</p>	12 m	EP.....	GP
06.20	<p>Halogenf.Leitung NHXMH-J 3 x 2,5 Brüstungskabelkanal/Kabelsammelhalter</p> <p>Halogenfreie Installationsleitung gemäß DIN VDE 0250-214.</p> <p>NHXMH-J 3 x 2,5 mm² mit einer Cu-Zahl von 72.</p> <p>Verlegung der Installationsleitung auf Kabelrinnen, in Kanäle oder Kabelsammelhalter.</p>	670 m	EP.....	GP
06.30	<p>Halogenfr. Kabel N2XCH 4 x 16 RM/16 mm² anschließen</p> <p>Halogenfreies Kabel gemäß DIN VDE 0276-604 (VDE 0276-604).</p> <p>Typ: N2XCH 4 x 16 SM/16, mit einer Cu-Zahl von 796.</p> <p>Das Kabel ist in einer Verteilung anzuschließen.</p> <p>Der Anschluss erfolgt an vorhandenen Anschlussklemmen.</p>	2 Stk	EP.....	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

MH Digitalpakt Schule - Pestalozzi- GS LPH3 (21002820)

01	LV	Elektroinstallation		
06	Titel	Kabel und Leitungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
06.40	Umverdrahten von Abzweigdosen und Kästen Umverdrahtung von vorhandenen Abzweigdosen, -Kästen und Verbindungen. Durchführung von Such- und Messarbeiten an vorhandenen Leitungen. Feststellung der Funktion, Anfangs- und Zielbestimmung. Einschließlich Freischalt- und Neuverdrahtungen sowie Lieferung des erforderlichen Klemmmaterials je Dose.	5 Stk	EP.....	GP
06.50	Verbindungsschrumpfmuffe bis 5x2,5 mm² Verbindungsschrumpfmuffe bis 5x2,5 mm², zum Verbinden oder Verlängern von Leitungen und Kabeln. Geeignet für den Einsatz im Innenraum, im Erdreich, im Wasser und in Installationskanälen, inkl. systembedingtem Zubehör für Kunststoffkabel PVC, PE- oder VPE-Kabel 0,6/1kV Liefern und betriebsfertig montieren.	2 Stk	EP.....	GP
Summe Titel 06		Kabel und Leitungen, Netto:		
07 Titel Installationsmaterial				
Vorbemerkungen Installationsmaterial Die anzugebenden Einheitspreise für die nachstehend aufgeführten Leistungen verstehen sich für die Lieferung und betriebsfertige Montage einschl. systemgebundenen Zubehör (Verbindungsklemmen, M-Verschraubungen, etc.) und erforderlichen Befestigungsmaterial (Schrauben, Dübel, etc.), bei UP-Montage einschl. der Stemm- und Fräsarbeiten. Mit den Einheitspreisen abgegolten sind außerdem: - das Absetzen und Einführen aller Leitungen (Rohre) - die innenliegende Kennzeichnung der Stromkreise - das Verklemmen aller Leitungen darüber hinaus bei AP-Montage - die gleichartige Stromkreiskennzeichnung außen und innen, außen mit Kabelbezeichnungsschilder wie unter Titel Kabel/Leitungen beschrieben.				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

MH Digitalpakt Schule - Pestalozzi- GS LPH3 (21002820)

01	LV	Elektroinstallation		
07	Titel	Installationsmaterial		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Bei gefliesten Wandflächen ist die Montage der uP Schalterdosen nur nach örtlicher Abstimmung und Freigabe durch den Architekten und dem Fachplaner durchzuführen.</p> <p>Bei der Montage von Schalterdosen ist das Schallschutzgutachten zu beachten. Durch geeignete Maßnahmen ist sicherzustellen, dass die geforderte Schallschutzqualität eingehalten wird.</p>			Übertrag:
07.10	<p>Duroplast-Abzweigkasten 80x80</p> <p>AP-FR Kasten 80 x 80 x38, für max. 7 Einführungen M 16 einschließlich Klemmen, Anbaustutzen und Befestigungsmaterial Kabel/Leitungen einführen und anschließen.</p> <p>Liefern und montieren</p>	5 Stk	EP.....	GP
07.20	<p>Duroplast-Abzweigkasten 100x100</p> <p>AP-FR Kasten 100 x 100 x 50, für max. 6 Einführungen M 20, einschließlich Klemmen, Anbaustutzen und Befestigungsmaterial Kabel/ Leitungen einführen und anschließen.</p> <p>Liefern und montieren</p>	5 Stk	EP.....	GP
07.30	<p>Geräteeinbaudose 1-fach, 0,4 kV</p> <p>Geräteeinbaudose 1-fach, mit Zugentlastung, passend für vorgenannten Geräteeinbaukanal mit 80 mm Abdeckung, für Installationsgeräte 0,4 kV, einschl. Klein-und Befestigungsmaterial</p> <p>Liefern und montieren</p>	70 Stk	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

MH Digitalpakt Schule - Pestalozzi- GS LPH3 (21002820)

01	LV	Elektroinstallation		
07	Titel	Installationsmaterial		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
07.40	Geräteeinbaudose 1-fach, FM+Daten Geräteeinbaudose 1-fach, mit Zugentlastung, passend für vorgenannten Geräteeinbaukanal mit 80 mm Abdeckung, für Installationsgeräte der Fernmelde- und Datentechnik, einschl. Klein- und Befestigungsmaterial Liefern und montieren			
		28 Stk	EP.....	GP
Summe Titel 07		Installationsmaterial, Netto:		
08	Titel Installationsgeräte			
Vorbemerkungen Installationsgeräte: Die Befestigung der Installationsgeräte hat mit Schrauben zu erfolgen, nur mit Krallen befestigte Geräte sind nicht zugelassen. Nachfolgend aufgeführte Installationsgeräte sind komplett mit Abdeckungen, Wippen, bei Kombinationsgeräten mit gerätespezifischer Zentralplatte und anteiligen Kombinationsrahmen 1-5 fach zu liefern und einschl. allem erforderlichen Zubehör und Nebenleistungen, Klemm- und Anschlussarbeiten betriebsfertig zu montieren. Für die AP bzw. UP Installationsgeräte ist jeweils ein einheitliches Programm des gleichen Herstellers einzusetzen. Bei Installationsgeräten mit Beschriftungsfeld sind die Kosten für die Kennzeichnung entsprechend der Vorgabe des AG in die Einheitspreise einzukalkulieren. Die Abdeckungsfarbe ist reinweiß glänzend. Die abgefragten Hersteller und Typen gelten für alle unterputz- bzw. aufputzgeräte.				
08.10	Schutzkontaktsteckdose 1-fach. a.P. IP 44 Schutzkontaktsteckdose 1-fach a.P. IP 44 mit Beschriftungsfeld, 2 pol 16 A 250 V nach DIN 49440, mit erhöhtem Berührungsschutz gemäß VDE 620, und mit Klappdeckel.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

MH Digitalpakt Schule - Pestalozzi- GS LPH3 (21002820)

01	LV	Elektroinstallation		
08	Titel	Installationsgeräte		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Einschließlich aller Befestigungsmaterialien liefern und betriebsfertig montieren.			
	Liefern und betriebsfertig montieren			
		3 Stk	EP.....	GP
08.20	Schutzkontaktsteckdose u.P. 230 V 16 A			
	Schutzkontaktsteckdose u.P. mit erhöhtem Berührungsschutz, einschließlich anteiligen Abdeckung.			
	Liefern und betriebsfertig montieren			
		70 Stk	EP.....	GP
08.30	Blindabdeckung			
	Blindverschluss mit Zentralstück mit Tragplatte, Unterputzausführung zum Einbau in Gerätedose, mit anteiligem Kombinationsrahmen, Einsatz mit Schrauben befestigen.			
	Liefern und betriebsfertig montieren			
		1 Stk	EP.....	GP
Summe Titel 08		Installationsgeräte, Netto:		
09	Titel	Daten-und Kommunikationsnetz		
	Vorbemerkungen Daten- und Kommunikationsnetz			
	Ausführungsbestimmungen Kupfer-Datennetz			
	Zur Gewährleistung der Betriebssicherheit kommen ausschließlich Kategorie 6 oder besser zertifizierte Verkabelungskomponenten zum Einsatz. Das betrifft sämtliche Verteilerfelder, Anschlussdosen sowie auch Patch- und Anschlusscords und das eingesetzte Installationskabel. Unabhängig vom Nachweis der Funktionsfähigkeit des installierten Netzes ist die Kategorie 6 Konformität auf allen vier Paaren bis 250 MHz für die zu installierenden Verkabelungskomponenten durch Vorlage entsprechender Prüfzertifikate			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

MH Digitalpakt Schule - Pestalozzi- GS LPH3 (21002820)

01	LV	Elektroinstallation		
09	Titel	Daten-und Kommunikationsnetz		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>unabhängiger Labore nachzuweisen. Durch das sogenannte Komponentenzertifikat wird die interoperable (Mix and Match) Konformität der Komponenten nach den Anforderungen der Kategorie 6 bis 250 MHz auf alle Paarkombinationen bescheinigt. Somit ist auch die Rückwärtskompatibilität zur Kategorie 5 gewährleistet.</p> <p>Für die Verkabelung vom LAN-Verteiler zu den Anschlussdosen kommen paarweise geschirmte Kategorie S-FTP Datenkabel (PIMF) der Spezifikation 4x2xAWG 23 mit LS0H Isolation/Mantel zum Einsatz. Als einheitliches Interface wird eine 8polige RJ45 Buchse in vollgeschirmter Bauweise, spezifiziert nach Kategorie 6 entsprechend EN 50173:2002 bzw. ISO/IEC 11801 2nd edition sowohl in den Patchfeldern im Verteilerschrank als auch in den Anschlussdosen im Brüstungskanal am Arbeitsplatz eingesetzt. Die Leitungslänge zwischen Etagenverteiler und Anschlussdosen darf 90m nicht überschreiten. Darin sind alle nötigen Überlängen im Etagenverteiler (i.a. 5m vorzusehen) mit zu berücksichtigen.</p> <p>Die Einheitspreise für Kabel oder Leitungen verstehen sich für die Lieferung von Kabeln, deren Verlegung in Teillängen mit erforderlichem Befestigungsmaterial entsprechend der angegebenen Verlegeart.</p> <p>Die nachstehend aufgeführten Betriebsmittel der Datentechnik sind betriebsfertig montiert und angeschlossen einschließlich allem erforderlichen Befestigungs-, Klemm- und Verdrahtungszubehör sowie einer dauerhaften Betriebsmittelkennzeichnung im Beschriftungsfeld anzubieten.</p> <p>Installationsgeräte der Datentechnik-Anlage sind komplett mit Abdeckungen, bei Kombinationsgeräten mit gerätespezifischer Zentralplatte und anteiligen Kombinationsrahmen 1-5 fach anzubieten, die Befestigung der Installationsgeräte hat ausschließlich mit Schrauben zu erfolgen, nur mit Krallen befestigte Geräte sind nicht zugelassen. Die AP- bzw. UP-Installationsgeräte sind designfähig mit passender Zentralplatte und anteiligem Kombinationsrahmen des Fabrikats Gira / Standard 55 weiß auszuführen.</p> <p>Patchfelder und Datenschrank sind in den Potentialausgleich des Hauses einzubinden. Jedes Patchfeld ist einzeln zu erden.</p> <p>Der Einheitspreis für die Messung einer Kupferstrecke</p>			Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

MH Digitalpakt Schule - Pestalozzi- GS LPH3 (21002820)

01	LV	Elektroinstallation		
09	Titel	Daten-und Kommunikationsnetz		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	versteht sich für die Durchführung der Messung sowie die Dokumentation der Messergebnisse.			Übertrag:
09.10	Netzwerk Wandgehäuse / Wandschrank 15 HE 19 Zoll Netzwerk Wandgehäuse / Wandschrank 15 HE 19 Zoll Stahlblechgehäuse zur Wandmontage, komplett vormontiert. Gehäusedeckel mit Sichtfenster, aufklappbar, einrast- und verschließbar. Belüftungsöffnungen im Gehäuse, Einbau von zwei Lüftern möglich (Lochabstand 50 x 50 mm). Kabeleinführungen in der Gehäuserückseite. Traglast: Ca. 45 kg. Breite: Ca. 600 mm, Höhe: Ca. 700 mm, Tiefe: Ca. 600 mm. Alle leitfähigen Teile intern geerdet. Lieferung, Montage und betriebsfertige Aufstellung des Netzwerk-Wandschranks.			
		1 Stk	EP.....	GP
09.20	Netzwerk Wandgehäuse / Wandschrank 10 HE 19 Zoll Netzwerk Wandgehäuse / Wandschrank 10 HE 19 Zoll Stahlblechgehäuse zur Wandmontage, komplett vormontiert. Gehäusedeckel mit Sichtfenster, aufklappbar, einrast- und verschließbar. Belüftungsöffnungen im Gehäuse, Einbau von zwei Lüftern möglich (Lochabstand 50 x 50 mm). Kabeleinführungen in der Gehäuserückseite. Traglast: Ca. 45 kg. Breite: Ca. 600 mm, Höhe: Ca. 500 mm, Tiefe: Ca. 600 mm. Alle leitfähigen Teile intern geerdet. Lieferung, Montage und betriebsfertige Aufstellung des Netzwerk-Wandschranks.			
		1 Stk	EP.....	GP
09.30	Patchpanel 19"/1HE 24xRJ45 Cat 6 de-embedded 19"/1HE-Verteilerfeld 24x RJ45 Cat.6 de-embedded - Vollgeschirmtes Metallgehäuse - Farbe RAL 7035 - 360° Schirmkontaktierung über HF-Band - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

MH Digitalpakt Schule - Pestalozzi- GS LPH3 (21002820)

01	LV	Elektroinstallation		
09	Titel	Daten-und Kommunikationsnetz		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Übertrag:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 24x RJ45 Buchse Cat.6 de-embedded (IEC 60603-7-5/Ed. 1.0 vom 05.10.2002) - Kabelanschluss über LSA plus, 8-adrig voll belegbar - geeignet für CableSharing, 4-adrig je Buchsenpaar - Kategorie 6 bis 250 MHz auf allen Paaren - Zugentlastung: Über Kabelbinder - Anwendbare Normen ISO/IEC 11801, EN 50173-1, IEC 60603-7-5/Ed. 1.0 vom 05.10.2002 - inkl. Verbindung zur internen PA-Schiene mit flexibler Aderleitung Leitung H07V-U 1x6, gelb-grün <p>Bedruckung frontseitig von 1 bis 24 einschließlich 19"-Befestigungssatz</p> <p>Liefern und betriebsfertig montieren</p>			
		12 Stk	EP.....	GP
09.40	<p>Anschlussdose 2xRJ45, Cat.6A re-embedded</p> <p>Anschlussdose 2xRJ45, Cat.6A re-embedded, PVP zertifiziert, RAL 9010</p> <p>Anschlussdose mit 2xRJ45-Anschlüssen, Cat.6A re-embedded. PVP-Zertifizierung.</p> <p>Gehäuse aus Vollmetall-Zinkdruckguss.</p> <p>Universeller Einbau möglich (Bodentank, Brüstungskanal, unter Putz 68mm, Hohlwand).</p> <p>Kompatibel zu Design-Zentralstücken von Schalterprogrammen.</p> <p>Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008).</p> <p>GHMT zertifiziert.</p> <p>Einhaltung der Klasse EA bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09.</p> <p>Getestet für Komponenten bis 600 MHz, Link bis 800 MHz.</p> <p>Geeignet für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an) und Power over Ethernet (PoE, PoE plus und UPoE).</p> <p>Liefern und betriebsfertig montieren</p>			
		10 Stk	EP.....	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

MH Digitalpakt Schule - Pestalozzi- GS LPH3 (21002820)

01	LV	Elektroinstallation		
09	Titel	Daten-und Kommunikationsnetz		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
09.50	Anschlussdose 1xRJ45, Cat.6A re-embedded Anschlussdose 1xRJ45, Cat.6A re-embedded, PVP zertifiziert, RAL 9010 Anschlussdose mit 1xRJ45-Anschlüssen, Cat.6A re-embedded. PVP-Zertifizierung. Gehäuse aus Vollmetall-Zinkdruckguss. Universeller Einbau möglich (Bodentank, Brüstungskanal, unter Putz 68mm, Hohlwand). Kompatibel zu Design-Zentralstücken von Schalterprogrammen. Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008). GHMT zertifiziert. Einhaltung der Klasse EA bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09. Getestet für Komponenten bis 600 MHz, Link bis 800 MHz. Geeignet für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an) und Power over Ethernet (PoE, PoE plus und UPoE). Liefern und betriebsfertig montieren			
		28 Stk	EP.....	GP
09.60	Datendosen Abdeckung Abdeckung zu vor beschriebenen Datendosen passend zum installierten Schalterprogramm. Liefern und montieren. Farbe: nach Bemusterung			
		38 Stk	EP.....	GP
09.70	Aufputz-Gehäuse, komplett mit Abdeckrahmen 1fach Aufputz-Gehäuse, komplett mit Abdeckrahmen 1fach zur Aufnahme vorgenannter Datendosen Liefern und betriebsfertig montieren			
		10 Stk	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

MH Digitalpakt Schule - Pestalozzi- GS LPH3 (21002820)

01	LV	Elektroinstallation		
09	Titel	Daten-und Kommunikationsnetz		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
09.80	<p>1-fach Multi-Verbindungsmodul Cat.7A</p> <p>1-fach Multi-Verbindungsmodul Cat.7A für die Verwendung als CP oder für Veränderungen an Installationsstrecken bis Klasse F_A; Gehäuse Kunststoff, mit Kabelabfangung beidseitig; Bestückt mit: Leiterplatte mit IDC-Anschlußklemmen für 2 Kabel; Anwendungen gem. EN 50173-2, Anlage F (10Gbit/s, PoE+); IDC-Schneidklemmen:geeignet für Massivleiter, LSA-Plus kompatibel; Zugentlastung per beiliegende Kabelbindern; separate Schirmkontaktierung;</p> <p>Anforderungen:</p> <p>Anschluss: 8 adrig Adernanschluss: IDC-Schneidklemmen, LSA Aderndurchmesser: 0,7-1,6mm Wiederholbarkeit: min. 50 Leiterdimension: massiv:AWG26/1-22/1 Farbcodes: gem. T568A und B</p> <p>Eigenschaften Gehäuse: - Maße: max. 37,2x84,2x20,1mm (HxBxT); - Material Gehäuse:ABS; - Farbe: schwarz;</p> <p>Liefern und montieren</p>			
		1 Stk	EP.....	GP
09.90	<p>Überspannungs-Ableiter Klasse E DEHNpatch DPA CLE</p> <p>Überspannungs-Ableiter Klasse E DEHNpatch DPA CLE IP66 Überspannungs-Ableiter Klasse E DEHNpatch DPA CLE IP66 Outdoor-Ableiter für GBit Ethernet Applikationen, Power over Ethernet (bis PoE++ / 4PPoE) und ähnliche Anwendungen im voll geschirmten IP66 Gehäuse Ableiterklasse Type 2 / P1 DEHNpatch CLE IP66, geprüft nach EN 61643-21, universell einsetzbar nach EN 50173 für alle Datendienste bis 60 V DC (PoE++/4PPoE) zum Schutz von 4 Adernpaaren von Datennetzwerk-Schnittstellen über RJ 45-Buchsen, für den Einsatz im Indoor- und Outdoorbereich</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

MH Digitalpakt Schule - Pestalozzi- GS LPH3 (21002820)

01	LV	Elektroinstallation		
09	Titel	Daten-und Kommunikationsnetz		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Fabrikat: DEHN Typ: DPA CLE IP66 Art.-Nr.: 929221 oder gleichwertig.</p> <p style="text-align: right;">Übertrag:</p> <p style="text-align: right;">2 Stk EP..... GP</p> <p>Vorbemerkungen Datenkabel</p> <p>Alle Kabel sind sowohl auf den Kabelträgersystemen als auch in Kanälen, an Decken oder Wänden ordnungsgemäss ausgerichtet nebeneinander zu verlegen.</p> <p>Alle vom AN montierten Kabel sind am Start und Zielort (bei längeren Strecken in Abständen von ca. 30 m) sowie vor und nach Wand- bzw. Deckendurchbrüchen mit Bezeichnungsschildern oder -streifen zu versehen und zu beschriften. Die Beschriftung muss Auskunft über Kabelquerschnitt, Start- und Zielort geben</p> <p>Angaben des Auftraggebers über Kabellängen dienen lediglich als Orientierungswerte. Die genauen Kabel-/ Leitungslängen sind vom Auftragnehmer vor der Bestellung an Ort und Stelle auszumessen. Für die Kabelverbindung zweier Punkte sind die Lieferlängen so zu wählen, dass keine Verbindungsmuffen notwendig sind.</p> <p>Beim maschinellen Einziehen von Kabel oder Leitungen in Rohrsysteme sind Messprotokolle zu erstellen. Innerhalb von Schächten und Gebäuden sind für das Einziehen alle Winkel mit Kabelführungen oder Rollen so auszurüsten, dass die minimalen Biegeradien nicht unterschritten werden.</p> <p>Die Messergebnisse (Kabel fehlerfrei/Kabel fehlerbehaftet, Einzelaufzählung der Fehler) sind in tabellarischer Form unter Angabe von</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ort der Messung - Streckenbezeichnung - Kabeltyp, Kapazität - Zeitpunkt der Messung - Name des Messausführenden <p>zu dokumentieren.</p> <p>Einheitspreise/Preisfindung</p> <p>Die Einheitspreise der nachstehend aufgeführten Kabel oder Leitungen verstehen sich für die Lieferung von Kabeln, deren Verlegung in Teillängen und erforderlichem Befestigungsmaterial entsprechend der</p> <p style="text-align: right;">Übertrag:</p>			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

MH Digitalpakt Schule - Pestalozzi- GS LPH3 (21002820)

01	LV	Elektroinstallation		
09	Titel	Daten-und Kommunikationsnetz		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>angegebenen Verlegeart und Kennzeichnung der Kabelanlage wie vorstehend beschrieben.</p> <p>Kosten für die zur ordnungsgemäßen Kabelverlegung erforderlichen Werkzeuge, Gerüste und Hilfsmittel wie Kabelzugmaschinen, etc. sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.</p>			Übertrag:
09.100	<p>Halogenf. Hochgeschirmtes Datenkabel CAT7 2x(4x2xAWG23) auf Kabelsammelhalter/ Kabelkanäle</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cu-Datenkabel CAT7 bis 1000 MHz 2x(4x2xAWG23) für die strukturierte Gebäudeverkabelung - Für die Übertragung von digitalen und analogen Sprach-, Bild und Datensignalen - Speziell geeignet für alle Anwendungen der Klasse F - S/FTP-Konstruktion - Folienverseilung mit den Paaren zum Pimf (Paar in Metallfolie), Folienüberlappung mindestens 10% durch besondere Fertigungstechnik - geeignet für Cable-Sharing - Kompatibel mit allen gängigen Stecksystemen - Garantierte Grenzwerte nach Cat.7: - Mantel FRNC/LS0H; Farbe orange RAL2003 - Zugfestigkeit: <= 204 N - Querdruckfestigkeit: <= 1000 N/10cm - Brandlast 0,330 kWh/m, 1,200 MJ/m - selbstverlöschend - halogenfrei - Minimale Rauchentwicklung nach - geringe Brandfortleitung nach - Metrierung und Fertigungschargen-Nummer auf Kabelmantel - Außendurchmesser max. 7,4x15,6 mm - NVP: ca. 81% - Signallaufzeitdifferenz (Skew): max. 4 ns / 100 m - Biegeradius (flache Seite): beim Einzug >= 60 mm fest verlegt >= 30 mm - Nachweis für die Fertigungsstätte des Kabels über ein zertifiziertes: Qualitäts-Management und Umweltmanagementsystem - Leistungsdaten: Frequenz Dämpfung Next Rückflusdämpfung <p>-----</p> <p>100 MHz 17,9 dB 100 dB 33 dB 155 MHz 23,6 dB 100 dB 30 dB 300 MHz 31,0 dB 95 dB 27 dB 600 MHz 46,0 dB 90 dB 25 dB</p>			Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

MH Digitalpakt Schule - Pestalozzi- GS LPH3 (21002820)

01	LV	Elektroinstallation		
09	Titel	Daten-und Kommunikationsnetz		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	1000 MHz 57,0 dB 80 dB 20 dB			Übertrag:
	auf vorhandene Kabelleiter oder -rinnen, Sammelhalter oder in offene Kanäle verlegen.			
		750 m	EP.....	GP
09.110	Halogenf. Hochgeschirmtes Datenkabel CAT7 2x(4x2xAWG23) im Rohr - Cu-Datenkabel bis 1000 MHz 2x(4x2xAWG23) für die strukturierte Gebäudeverkabelung - Für die Übertragung von digitalen und analogen Sprach-, Bild und Datensignalen - Speziell geeignet für alle Anwendungen der Klasse F - S/FTP-Konstruktion - Folienverseilung mit den Paaren zum Pimf (Paar in Metallfolie), Folienüberlappung mindestens 10% durch besondere Fertigungstechnik - geeignet für Cable-Sharing - Kompatibel mit allen gängigen Stecksystemen - Garantierte Grenzwerte nach Cat.7: - Mantel FRNC/LS0H; Farbe orange RAL2003 - Zugfestigkeit: <= 204 N - Querdruckfestigkeit: <= 1000 N/10cm - Brandlast 0,330 kWh/m, 1,200 MJ/m - selbstverlöschend - halogenfrei - Minimale Rauchentwicklung - geringe Brandfortleitung - Metrierung und Fertigungschargen-Nummer auf Kabelmantel - Außendurchmesser max. 7,4x15,6 mm - NVP: ca. 81% - Signallaufzeitdifferenz (Skew): max. 4 ns / 100 m - Biegeradius (flache Seite): beim Einzug >= 60 mm fest verlegt >= 30 mm - Nachweis für die Fertigungsstätte des Kabels über ein zertifiziertes: Qualitäts-Management und Umweltmanagementsystem - Leistungsdaten: Frequenz Dämpfung Next Rückflusdämpfung ----- 100 MHz 17,9 dB 100 dB 33 dB 155 MHz 23,6 dB 100 dB 30 dB 300 MHz 31,0 dB 95 dB 27 dB 600 MHz 46,0 dB 90 dB 25 dB			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

MH Digitalpakt Schule - Pestalozzi- GS LPH3 (21002820)

01	LV	Elektroinstallation		
09	Titel	Daten-und Kommunikationsnetz		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	1000 MHz 57,0 dB 80 dB 20 dB			Übertrag:
	im vorhandenen Rohr, Unterflur-Verlege- system, Brüstungskanal oder in Zwischendecke verlegen.			
		25 m	EP.....	GP
09.120	Halogenf. Hochgeschirmtes Datenkabel CAT7 4x2xAWG23 auf Kabelsammelhalter/ Kabelkanäle			
	Halogenfreies hochgeschirmtes Datenkabel CAT7 4x2xAWG23 wie zuvor beschrieben.			
	auf vorhandene Kabelleiter oder -rinnen, Sammelhalter oder in offene Kanäle verlegen.			
		990 m	EP.....	GP
09.130	Halogenf. Hochgeschirmtes Datenkabel CAT7 4x2xAWG23 im Rohr			
	Halogenfreies hochgeschirmtes Datenkabel CAT7 4x2xAWG23 wie zuvor beschrieben.			
	in vorhandene Rohre, Unterflur- Verlegesysteme oder Kabelkanäle einziehen.			
		25 m	EP.....	GP
09.140	Halogenf.Leitung J-2Y(ST)H 2X2X0,6 Telefonkabel Kabelsammelhalter			
	Installationskabel DIN VDE 0815, halogenfrei J-2Y(ST)H 2X2X0,6 , Cu-Zahl 13, auf vorhandene Kanäle ,Kabelrinne oder Kabelsammelhalter.			
		60 m	EP.....	GP
09.150	Reflektometermessung Kupferstrecke			
	Messung einer Kupferstrecke nach Kategorie 7 bis 1000 MHz mit Messgerät Fluke DSP 4000 oder gleichwertig, incl. Dokumentation der Messprotokolle auf Papier und Datenträger.			
		66 Stk	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

MH Digitalpakt Schule - Pestalozzi- GS LPH3 (21002820)

01	LV	Elektroinstallation		
09	Titel	Daten-und Kommunikationsnetz		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
09.160	Auflegen eines Datenkabels Datenkabel an Patchfeld komplett auflegen, Verbindung nach Kategorie 7 erstellen einschl. Beschriftung des Patchfeldes mit dauerhafter, lichtechter und wasserfester Folie oder Gravurschilder. liefern und betriebsfertig mit allem Zubehör montieren			
		66 Stk	EP.....	GP
09.170	Steckdosenleiste mit 9 Dosen mit Überspannungsschutz und Filter Die Steckdosenleiste wird mit 2 Haltewinkel zur Befestigung im Netzwerkschrank befestigt. Die Steckdosenleiste ist mit 9 Schuko-Steckdosen ausgeführt. Das Gehäuse ist ein Aluminium-Profil, natur eloxiert. Die Steckdosen-töpfe bestehen aus Polycarbonat. Technische Daten: Nennspannung: 250V AC Nennstrom: 16 A Überspannungsschutz: DIN VDE 0675 Teil 6-6/A1 und 6-6/A2 EMV-Entstörfilter EN 1332000; 1994 Anschlußleitung: 2 m, grau, mit Anschluß-stecker, H05VV-F3G1,5 Liefern und betriebsfertig montieren			
		1 Stk	EP.....	GP
	Vorbemerkung LWL Kabel An beiden Verteilerseiten müssen 8 m Kabel ab Schrankeingang zur Konfektionierung vorhanden sein.			
09.180	LWL Außenkabel A-DQ(ZN)B2Y 1x12E9/125 OS2 Aussentaugliches Bündeladerkabel, Singlemode OS2; Integrierter Nagetierschutz; Anforderungen: Kabel: - Kabelaufbau nach DIN/VDE 0888: A-DQ(ZN)B2Y - UV-beständig PE - Kabelseele: Bündelader, gelgefüllt (nicht tropfend, silikonfrei) - Kabeldurchmesser: max. (5,8±0,3)mm - Zugfestigkeit: mind. 1.500N (kurzz.) - Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

MH Digitalpakt Schule - Pestalozzi- GS LPH3 (21002820)

01	LV	Elektroinstallation		
09	Titel	Daten-und Kommunikationsnetz		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Übertrag:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Querdrukfestigkeit: mind. 15.000N/m (kurzz.) - Minimaler Biegeradius Kabel: max. 10xKabeldurchmesser - Kabelmantelfarbe: schwarz - Kabelgewicht: max. 28kg/km - Betriebstemperatur: -30.. +70°C - Lagertemperatur: -30.. +70°C - Verlegetemperatur: -5.. +50°C - Längswasserdichtigkeit: nach IEC 60794-1-22-F5 - Kabelaufdruck: HERSTELLER; Kabeltyp; Herstelldatum; Charge; Metermarkierung - Einzelfasern: - Faserklasse nach ISO/IEC 11801: OS2 (E9/125) - Minimaler Biegeradius Faser: max. 25mm <p>liefern und auf vorhandene Kabelleiter oder -rinnen, Sammelhalter oder in Kabelschutzrohr verlegen.</p>	150 m	EP.....	GP
09.190	<p>LWL-Spleißbox</p> <p>LWL Anschlussbox mit ausziehbarer Schublade. Die Anschlussbox ist fertig vorbereitet zum Anschluss vorkonfektionierter LWL-Kabel mit E2000/APC Steckern.</p> <p>Das Patchfeld an der Vorderseite der Box besitzt 12 vormontierte E2000/APC Singlemode Kupplungen (geeignet zum Anschluss von OS1 und OS2). An der Rückseite verfügt die Box über mehrere unterschiedliche Kabeleinführungen, u.a. passend für PG16/M20 Verschraubungen.</p> <p>19" Anschlussbox, 1HE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abmessungen (H/B/T): 44,5 / 483 / 244 mm - Material: Stahlblech 1,5mm - Farbe lichtgrau RAL 7035 <p>Kupplungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - 12 Stück E2000/APC Singlemode Kupplungen, geeignet für OS1 und OS2 (fertig montiert) - Kupplungen mit Keramikferrulen <p>Komplett mit Spleißkassette und bis zu 2 Kabelein- führungen für vorgenannte LWL-Kabel, liefern und betriebsfertig montieren.</p>	4 Stk	EP.....	GP
		Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

MH Digitalpakt Schule - Pestalozzi- GS LPH3 (21002820)

01	LV	Elektroinstallation		
09	Titel	Daten-und Kommunikationsnetz		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
09.200	Lichtbogenspleiß für SM-Fasern Lichtbogenspleiß im Verteiler herstellen Dämpfung max.: 0,2 - 0,4 dB Dämpfung mittel: 0,10 dB Spleißschutz montieren, Spleiße und Faservorratslängen in Spleißkassetten ablegen, einschl. anteiliger Kosten für Einführen, Absetzen und Zugentlastung der LWL-Installationskabel im Verteiler.			
		48 Stk	EP.....	GP
09.210	ODTR Messung einer Monomodefaser ODTR Messung einer Monomodefaser, als einseitige Messung, Dokumentation der Messergebnisse je einmal auf Papier und Datenträger			
		48 Stk	EP.....	GP
Summe Titel 09				
		Daten-und Kommunikationsnetz, Netto:		
10	Titel Potentialausgleich			
	Vorbemerkungen Potentialausgleich: Die nachfolgenden Anlagenteile sind in den Potenzialausgleich einzubeziehen - Haupterdungsleitungen bzw. Anschlussfahnen vom Fundamenterder - PEN-Leiter - Hauptwasserrohre - Aufzugsanlage - Hauptgasrohre - metallische Abwasserleitungen - metallische Bodeneinläufe - Steigeleitungen der zentralen Heizungs-, Lüftungs- und Kälteanlagen - leitende Teile der Gebäudekonstruktion, insbesondere bei flächenartig oder netzförmiger Anordnung (z.B. metallische Trennwände) - leitfähige Bodenbeläge - Erdungsanlagen anderer Systeme - Kabelträgersysteme - Anlagen der Nachrichtentechnik			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

MH Digitalpakt Schule - Pestalozzi- GS LPH3 (21002820)

01	LV	Elektroinstallation		
10	Titel	Potentialausgleich		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	<p>Die Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen für den Potenzialausgleich hat entsprechend den Vorbemerkungen des Titels Kabel/Leitungen zu erfolgen.</p> <p>Die ausgeschriebenen Leistungen verstehen sich jeweils für die komplette Lieferung und Montage inkl. dem betriebsfertigen Anschluss sowie allem erforderlichen systembedingten Zubehör.</p> <p>Die Überprüfung und Dokumentation der Wirksamkeit der Schutzmassnahmen, systembedingtes Klein- Verbindungs- und Befestigungsmaterial sowie Kennzeichnungsschilder an Kabeln, Leitungen und PA-Schienen werden nicht gesondert vergütet und sind deshalb in die Einheitspreise einzurechnen.</p>			
10.10	<p>Potentialausgleichsschiene bis 100 A</p> <p>Potentialausgleichsschiene aus galvanisch verzinktem Flusstahl, feuerverzinkt, mit Abdeckkappe, plombierbar. Die Schiene ist ausgelegt für den Anschluss von: 1 Rundleiter 10 mm² und 1 Bandstahl 40 mm. 6 x 6-16 mm² und 3 x 16-95 mm². Enthält ein graviertes Resopalschild zur Kennzeichnung.</p> <p>Liefern, und betriebsfertig montieren.</p>			
		2 Stk	EP.....	GP
10.20	<p>Anschlüsse an Kabelbühnen, Haustechnische Anlagen oder Rohre</p> <p>Anschlüsse an Kabelbühnen, Haustechnische Anlagen oder Rohre, Brüstungskanäle usw. herstellen, einschl. Kleinmaterial (siehe Vorbemerkungen Titel Potenzialausgleich)</p> <p>Liefern, und betriebsfertig montieren</p>			
		2 Stk	EP.....	GP
10.30	<p>Leitungsbrücken erstellen</p> <p>Leitungsbrücke zur Überbrückung metallischer Teile; inkl. Verbindungsmaterial wie Schrauben und Kabelschuhen sowie ca. 30 cm Aderleitung H07V-K, 1 x 16 mm² grün-gelb, inkl. liefern u. montieren.</p>			
	<p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p> <p>Übertrag:</p>			

Leistungsverzeichnis

MH Digitalpakt Schule - Pestalozzi- GS LPH3 (21002820)

01	LV	Elektroinstallation		
10	Titel	Potentialausgleich		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Liefern und betriebsfertig montieren			
		2 Stk	EP.....	GP
10.40	Erdungsbandrohrschele Erdungsbandrohrschele zum Anschluss von 1 oder 2 Leitern mit 4 - 25 mm², mit verstellbarem Spannband, für Längs- u. Querverdrahtung, verwendbar für Kupfer- und verzinkte Rohre von 26,9 - 114,3 mm Liefern und betriebsfertig montieren			
		2 Stk	EP.....	GP
	Vorbemerkungen Kabel und Leitungen: Kabel und Leitungen sind zu liefern und in Teillängen einschl. systemgebundenem Zubehör und erforderlichem Befestigungsmaterial zu verlegen und beidseitig anzuschließen. Beim Anschließen ist das Absetzen, Durchprüfen und Abklemmen usw. einschl. Quetschkabelschuhe, Überzugsschlauch, Klein- u. Befestigungsmaterial mit einzukalkulieren.			
10.50	Halogenf. NHXMH 1x 16 mm² Farbe: grün-gelb Halogenf. NHXMH 1x 16 mm² Farbe: grün-gelb in Schutzrohr einziehen oder auf Steigetrasse verlegen u. beidseitig je Teillänge anschließen.			
		100 m	EP.....	GP
10.60	Halogenf. NHXMH-J 1x 6 mm² Farbe: grün-gelb NHXMH-J 1x 6 mm² Farbe: grün-gelb in Schutzrohr einziehen oder auf Kabelbühne verlegen u. beidseitig je Teillänge anschließen.			
		10 m	EP.....	GP
10.70	Prüfprotokoll Potentialausgleich Messung des Widerstands der Gesamtanlage sowie jeder örtlichen Potentialausgleichsanlage. Erfassung und Auflistung der gemessenen Widerstandswerte.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

MH Digitalpakt Schule - Pestalozzi- GS LPH3 (21002820)

01	LV	Elektroinstallation		
10	Titel	Potentialausgleich		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Ausarbeitung eines detaillierten Prüfprotokolls, das die Messergebnisse und die durchgeführten Kontrollen dokumentiert. Anfertigung von maßstabsgerechten Zeichnungen der Potenzialausgleichsanlage in dreifacher Ausführung.			Übertrag:
		1 Psch		GP
Summe Titel 10		Potentialausgleich, Netto:		
11 Titel Brandschutzmaßnahmen				
Vorbemerkungen Brandschutzvorrichtungen Der Anbieter ist verpflichtet, die amtlichen Nachweise für die von ihm angebotenen Brandschutzmaßnahmen vorzulegen. Amtliche Nachweise können sein: - Prüfzeugnis, - Prüfbescheid und - allgemeine bauaufsichtliche Zulassung. Die Vorlage hat vor Ausführung der Leistung zu erfolgen Zudem sind jeweils Übereinstimmungserklärungen beizufügen. Die nachstehend anzubietenden Leistungen verstehen sich für die komplette Lieferung einschließlich allem Zubehör, Bezeichnungsschild und die betriebsfertige und funktionsfähige Montage. Alle durchgeführten Brandschotts sind zudem in den Revisionsplänen aufzuführen. Zudem ist über alle erstellten Schottungen eine Fotodokumentation zu erstellen, die Bestandteil der Revisionsdokumentation wird. Bei allen Bohrungen sind Bohrgeräte mit automatischer Absaugung zu verwenden.				
Vorbemerkung Brandschutzschaum Das angebotene System muss vom Deutschen Institut für Bautechnik bauaufsichtlich zugelassen sein, für die Anwendung in Massiv-Wänden und -Decken und in leichten Trennwänden. Die Regeln der jeweiligen Zulassung sind zu beachten.				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

MH Digitalpakt Schule - Pestalozzi- GS LPH3 (21002820)

01	LV	Elektroinstallation		
11	Titel	Brandschutzmaßnahmen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Übertrag:</p> <p>Leistung:</p> <p>Herstellen einer feuerbeständigen Abschottung von Kabeldurchführungen der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9, oder bzw. von Rohrdurchführungen in Massiv-Decken und -Wänden, sowie in leichten Trennwänden mit einem Zwei-Komponenten- Brandschutzschaum. Die Kabel und die Wand- bzw. Deckenöffnung sind von Staub zu befreien. Der Schaum wird mittels einer Ventilvorrichtung aus einer Aerosoldose in die Öffnung eingespritzt und die Öffnung muss hohlraumfrei verfüllt werden. Für größere nicht belegte Flächen können Silikonformstücke eingebracht werden. An jedem Schott ist ein Kennzeichnungsschild zu montieren. Die Verarbeitungshinweise der jeweiligen bauaufsichtlichen Zulassung sind zu beachten.</p>			
11.10	<p>Öffnen - und wieder verschließen von Brandschotts</p> <p>Öffnen - und wieder verschließen von Brandschotts Feuerwiderstandsklasse S 90</p> <p>Vorsichtiges Öffnen des vorhandenen Brandschotts in der Wand ohne Beschädigung der angrenzenden Bausubstanz. Erstellung einer Öffnung mit einem Durchmesser von maximal 100mm.</p> <p>Sicherstellung, dass während der Öffnungsphase keine Brandlasten erhöht werden und die bestehende Brandschutzsicherheit soweit wie möglich erhalten bleibt. Wiederherstellung des Brandschotts nach den geltenden Normen und Vorschriften (z.B. DIN 4102, EN 1366-3) unter besonderer Berücksichtigung der maximalen Öffnung von 100mm.</p> <p>Verwendung zugelassener Brandschutzmaterialien und Systeme, die geeignet sind, die ursprüngliche Brandschutzklasse der Wand wiederherzustellen. Detaillierte Dokumentation aller verwendeten Materialien und Arbeitsschritte zur Sicherstellung der Nachverfolgbarkeit und für eventuelle Prüfungen.</p>			
		2 Stk	EP.....	GP
11.20	<p>S90 - 0,05 m² - Brandschutzschaum</p> <p>Brandabschottung von Kabeldurchführungen in Decken und Wänden bzw. im I30 Brandschutzkanal S90 mit Brandschutzschaum.</p> <p>Die Kabel und die Wand- bzw. Deckenöffnungen müssen</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

MH Digitalpakt Schule - Pestalozzi- GS LPH3 (21002820)

01	LV	Elektroinstallation		
11	Titel	Brandschutzmaßnahmen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>von Staub befreit werden. Der Schaum wird mittels einer Ventilvorrichtung aus einem Druckbehälter in die Öffnung eingespritzt und die Öffnung wird vollständig verschlossen. Auch Kabelzwischenräume müssen verschlossen werden, um Rauchgasdichtigkeit herzustellen. An jeder Durchführung muss ein Güteschild angebracht werden. Die Verarbeitungshinweise des Zulassungsbescheides sind zu beachten.</p> <p>Folgende Anforderungen sind an die Kabelabschottungen zu stellen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Feuerwiderstandsklasse S90 nachgewiesen durch gültige, bauaufsichtliche Zulassung. - Der Schaum muss nach dem Aushärten elastisch bleiben. - Im Brandfall dürfen durch das Schaumschott keine zusätzlichen toxischen Gase entstehen. - Schaumreste und leere Dosen dürfen keine umweltschädlichen Materialien enthalten und müssen umweltfreundlich entsorgt werden. - Der Schaum muss geruchsfrei, lösungsmittelfrei und gesundheitlich unbedenklich sein. Das Treibmittel darf nicht ozonschädigend wirken. <p>Ca. Stärke bis 0, 25 m Ca. Durchbruchquerschnitt bis 0,05 m²</p>			Übertrag:
		4 Stk	EP.....	GP
11.30	<p>S90 - 0,05 m² - Weichschott</p> <p>Herstellen einer feuerbeständigen Kabelabschottung zur gemeinsamen bzw. einzelnen Durchführung von Kabeln und Rohren durch Wände. Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102 Teil 9, liefern und fachgerecht montieren mit der bauaufsichtlich zugelassenen Kabelabschottung bestehend aus zwei beschichteten nichtbrennbaren Mineralfaserplatten. Zum Schließen der Fugen und Zwickel sind die zugelassene Brandschutzfüller zu verwenden.</p> <p>Das angebotene System muss vom Deutschen Institut für Bautechnik bauaufsichtlich zugelassen sein. Für die Anwendung in Massivwänden und in leichten Trennwänden. Stärke bis 50 cm, Durchbruchquerschnitt bis 0,05 qm .</p>			
		7 Stk	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

MH Digitalpakt Schule - Pestalozzi- GS LPH3 (21002820)

01	LV	Elektroinstallation		
11	Titel	Brandschutzmaßnahmen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
11.40	<p>S90 - 0,10 m² - Weichschott</p> <p>Herstellen einer feuerbeständigen Kabelabschottung zur gemeinsamen bzw. einzelnen Durchführung von Kabeln und Rohren durch Wände. Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102 Teil 9, liefern und fachgerecht montieren mit der bauaufsichtlich zugelassenen Kabelabschottung bestehend aus zwei beschichteten nichtbrennbaren Mineralfaserplatten. Zum Schließen der Fugen und Zwickel sind die zugelassene Brandschutzfüller zu verwenden.</p> <p>Das angebotene System muss vom Deutschen Institut für Bautechnik bauaufsichtlich zugelassen sein. Für die Anwendung in Massivwänden und in leichten Trennwänden. Stärke bis 50 cm, Durchbruchquerschnitt über 0,05 qm bis 0,1 qm</p>			
		6 Stk	EP.....	GP
	<p>Vorbemerkung Brandschutzkanal</p> <p>Herstellen von Brandschutzkabel-Installationskanälen u. a. für Fluchtwegbereiche nach DIN 4102, Teil 11 aus Brandschutzkanälen.</p> <p>Revisionsöffnungen und Kabelausführungen müssen Bestandteil des Allgemeinen Bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses (ABP) sein.</p> <p>Die I90-Prüfung schließt die I30-Anforderungen ein.</p> <p>Jeder Kanal sollte mit einem Kennzeichnungsschild versehen werden.</p> <p>Die Brandschutzkanäle aus Metall müssen in den Potentialausgleich einbezogen werden. Die einzelnen metallischen Kanal-Bauteile sind hierzu durch Systembauteile oder gleichwertige Maßnahme elektrisch leitend miteinander zu verbinden.</p> <p>je 1m Leitungsführungskanal sind anteilig zu berücksichtigen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0,1 Stck. Flachwinkel - 0,4 Stck Inneneck - 0,2 Stck T-Abzweig - 0,1 Stck Endplatte 			
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

MH Digitalpakt Schule - Pestalozzi- GS LPH3 (21002820)

01	LV	Elektroinstallation		
11	Titel	Brandschutzmaßnahmen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
11.50	<p>Brandschutz-Installationskanal I30-I120, 110 x 70 mm</p> <p>Stahlblechkanal mit intumeszierender Innenbeschichtung Verhindert im Brandfall aktiv die Brandweiterleitung im Kanal und schützt Flucht- und Rettungswege vor den Auswirkungen eines Kabelbrands. Das Kanaloberteil rastet innenliegend auf dem Kanalunterteil ein und ist über selbstkontaktierende, Rastklammern sicher miteinander verbunden. Hiermit wird auch der Potentialausgleich hergestellt. Der Kanaldeckel lässt sich jederzeit öffnen und schließen so dass eine Nachbelegung des Kanals problemlos möglich ist. Geprüftes Brandschutzkanalsystem entsprechend Prüfzeugnis der Materialprüfanstalt NRW mit Nummer: P-MPA-E-09-017 für Feuerwiderstandsklassen I30 bis I120 gemäß DIN 4102 Teil 11. geeignet zur Montage direkt an der Wand oder unter der Decke sowie unterhalb von Systemböden auf dem Rohfußboden. Innen/Aussen Abmessungen: ca. 110 x 70 mm Farbe :reinweiß</p> <p>Inkl. aller systemzugehörigen und zugelassenen Zubehörteile wie Kabelbügel und Verbinder und Metalltrennwand für eine direkte Montage an der Wand/Decke und zugelassene Brandschutzdübel zur Befestigung.</p> <p>Liefern und montieren.</p>	2,5 m	EP.....	GP
11.60	<p>Brandschutz-Installationskanal I30-I120, 40 x 40 mm</p> <p>Stahlblechkanal mit intumeszierender Innenbeschichtung Verhindert im Brandfall aktiv die Brandweiterleitung im Kanal und schützt Flucht- und Rettungswege vor den Auswirkungen eines Kabelbrands. Das Kanaloberteil rastet innenliegend auf dem Kanalunterteil ein und ist über selbstkontaktierende, Rastklammern sicher miteinander verbunden. Hiermit wird auch der Potentialausgleich hergestellt. Der Kanaldeckel lässt sich jederzeit öffnen und schließen sodass eine Nachbelegung des Kanals problemlos möglich ist. Geprüftes Brandschutzkanalsystem entsprechend Prüfzeugnis der Materialprüfanstalt NRW mit Nummer: P-MPA-E-09-017 für Feuerwiderstandsklassen I30 bis I120 gemäß DIN 4102 Teil 11. geeignet zur Montage direkt an der Wand oder unter der Decke sowie unterhalb von Systemböden auf dem Rohfußboden. Innen/Außen Abmessungen: ca. 40 x 40 mm Farbe :reinweiß</p>			
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

MH Digitalpakt Schule - Pestalozzi- GS LPH3 (21002820)

01	LV	Elektroinstallation		
11	Titel	Brandschutzmaßnahmen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Inkl. aller systemzugehörigen und zugelassenen Zubehörteile wie Kabelbügel und Verbinder und Metalltrennwand für eine direkte Montage an der Wand/Decke und zugelassene Brandschutzdübel zur Befestigung. Liefern und montieren.	2 m	EP.....	GP
Summe Titel 11		Brandschutzmaßnahmen, Netto:		
12	Titel Bohr- Stemm- und Schlitzarbeiten			
	<p>Vorbemerkungen Bohr- Stemm- und Schlitzarbeiten</p> <p>Das Herstellen von Bohrungen und Durchbrüchen ist nur nach vorheriger positiver Absprache mit dem Architekten bzw. der Bauleitung gestattet.</p> <p>Bohrungen bis zu einem Durchmesser von 30 mm sind Bestandteil der Installationsarbeiten und werden nicht gesondert vergütet.</p> <p>Grundsätzlich sind Schlitzte nicht zu stemmen sondern zu fräsen. Schlitzarbeiten werden nur vergütet, sofern diese nicht durch die übrigen Leistungspositionen abgedeckt werden.</p> <p>Das Freimachen der Durchbrüche / Kernbohrungen von Schutt, das sofortige Beseitigen von anfallendem Schutt sowie das besenreine Hinterlassen der Bohrstelle ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.</p> <p>Das Anbohren bzw. Auffräsen von Stützen und Unterzügen ist verboten.</p> <p>Die anzugebenden Einheitspreise für die nachstehend aufgeführten Positionen verstehen sich einschl. der Kosten für die Vorhaltung von Geräten, Gerüsten, Wasser und Stromanschlüssen.</p> <p>Beim Bohren mit Wasser ist dieses in geeigneter Form aufzufangen. Anfallender Schutt und Wasser sind durch den AN zu beseitigen und zu entsorgen.</p> <p>Durchbrüche in Wänden ohne Brandschutzqualität werden, bauseitig mit Steinwolle und Haftputz verschlossen.</p>			
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

MH Digitalpakt Schule - Pestalozzi- GS LPH3 (21002820)

01	LV	Elektroinstallation		
12	Titel	Bohr- Stemm- und Schlitzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
12.10	Bohrung bis 50 mm, in Stahlbetonwand/-decke bis 25 cm Dicke Bohrung von Löchern in Stahlbetonwände oder -decken mit einem Durchmesser von 30 - 50 mm und einer Dicke von bis zu 25 cm gemäß den Anforderungen.	60 Stk	EP.....	GP
12.20	Bohrung bis 100 mm, in Stahlbetonwand/-decke bis 25 cm Dicke Bohrung von Löchern in Stahlbetonwände oder -decken mit einem Durchmesser von 50 - 100 mm und einer Dicke von bis zu 25 cm gemäß den Anforderungen.	6 Stk	EP.....	GP
Summe Titel 12		Bohr- Stemm- und Schlitzarbeiten, Netto:		
13	Titel Sonstige Leistungen			
13.10	Montagepläne- u. Unterlagen Die ausführende Firma erhält einen Satz Ausführungspläne auf Datenträger im Autocad 2018 DWG-bzw. DXF-Format zur Erstellung ihrer Montagepläne für das Hauptgebäude einschl. der erforderlichen zu erstellenden Detailzeichnungen. Montagepläne und Installationszeichnungen sowie sonstige Ausarbeitungen sind Leistungsumfang des Bieters. Die Werkpläne bzw. Montagezeichnungen müssen die genaue Leitungsführung mit allen ausführungsrelevanten Angaben beinhalten. Dabei ist insbesondere eine Koordination der Montageplanung mit anderen Gewerken durchzuführen um Kollisionen zu vermeiden und auf geänderte Planstände reagieren zu können. Für einzelne Zentralen, Unterverteilungen usw. sind Detailzeichnungen in besonderen Maßstäben zu fertigen. Des Weiteren sind, sofern notwendig, Ansichtszeichnungen, Schnitte- u. Abwicklungen durch den AN zu erstellen. Hierzu zählen: - Installationspläne der Gebäude (M 1:50). - Kabeltrassen- und Leerrohrverlegepläne - Strangschemen bzw. Übersichten: - Potentialausgleichsanlage - Stromversorgung - einpolige Stromlaufpläne der			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

MH Digitalpakt Schule - Pestalozzi- GS LPH3 (21002820)

01	LV	Elektroinstallation		
13	Titel	Sonstige Leistungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<ul style="list-style-type: none"> - Niederspannungsschaltanlagen - Klemmenpläne der NS Schaltanlagen - Gerätelisten der Verteilungen - Ansicht- und Aufbauzeichnungen der Verteilungen <p>Die zuvor beschriebenen Unterlagen sind jeweils in 1-facher Ausfertigung als Farbplot und digital zu übergeben. Diese Unterlagen werden vom Auftraggeber und der technischen Bauleitung freigegeben. Auf der Baustelle darf nur nach den freigegebenen Planunterlagen gearbeitet werden. Die zuvor beschriebenen Pläne sind insbesondere bei Ausführungsänderungen vom Auftragnehmer zu korrigieren und erneut einzureichen.</p>			
		1 Psch		GP
13.20	Fahrbares Rollgerüst 4 bis 6m Vorhaltung von fahrbaren Rollgerüsten mit einer Standflächenhöhe von über 4 m bis 6 m über FFB, einschl. aller Kosten für mehrmaligen Auf- und Abbau, unter Berücksichtigung aller sicherheitstechnischen Vorschriften. Grundsätzlich sind die Kosten für die Erstmontage, die Instandhaltung und Prüfung während der Bauzeit sowie der Demontage und den Abtransport der Rollgerüste als wöchentliche Kosten je Woche anzubieten. Die Rollgerüste werden nicht durchgängig für die gesamte Bauzeit benötigt. Wird ein Rollgerüst länger als 2 Arbeitstage nicht benötigt, so ist dieses entweder in dem Gebäude für den Auftraggeber kostenfrei abzustellen oder durch den Auftragnehmer für den Auftraggeber kostenfrei abzuholen.			
		2 Wo	EP.....	GP
13.30	Staubschutzabdeckungen Boden Staubschutzabdeckungen Boden Abdeckung des Bodens mit PE-Folie incl. anschließender Entsorgung.			
		200 m²	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

MH Digitalpakt Schule - Pestalozzi- GS LPH3 (21002820)

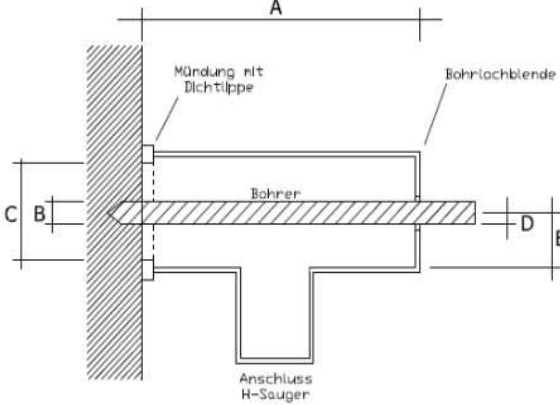
01	LV	Elektroinstallation		
13	Titel	Sonstige Leistungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
13.40	Staubschutzabdeckungen Wände Staubschutzabdeckung Wände Abdeckung der Wände mit PE-Folie incl. anschließender Entsorgung.	100 m²	EP.....	GP
	BT 30 Vefahren Geprüfte Verfahren für Arbeiten mit geringer Exposition gemäß Nr. 2.10 Abs. 8 TRGS 519 BT 30: Bohren von Bohrlöchern in Wände und Decken mit asbesthaltiger Bekleidung („Bohrverfahren mit Direktabsaugung“)			
	1 Anwendungsbereich Herstellung von Bohrlöchern bis 12 mm Durchmesser zur Montage von Installationen an Wänden und Decken mit asbesthaltigen Bekleidungen.			
	2 Organisatorische Maßnahmen <ul style="list-style-type: none">• Benennung eines sachkundigen Verantwortlichen nach TRGS 519 Nr. 5.4.1• Einmalige unternehmensbezogene Mitteilung spätestens sieben Tage vor Aufnahme der Arbeiten gemäß Anhang I Nr. 2.4.2 GefStoffV/TRGS 519 Nr. 3.2 an zuständige Behörde und Träger der gesetzlichen Unfallversicherung• Erstellen einer Gefährdungsbeurteilung, einer Betriebsanweisung, eines Arbeitsplans sowie Unterweisung der bei Tätigkeiten mit asbesthaltigen Gefahrstoffen beschäftigten Arbeitnehmer nach §§ 6 und 14 GefStoffV/TRGS 519 Nr. 5• Arbeitsausführung unter Beachtung der Betriebsanweisung durch fachkundige und in das Arbeitsverfahren eingewiesene Personen•			
	3 Arbeitsvorbereitung Bereitzustellen sind: <ul style="list-style-type: none">• Arbeitsplatzabspernung/ Sicherheitskennzeichnung mit Zutrittsverbot• H-Entstauber mit Zusatzanforderung Asbest, der zuvor nicht in einem Arbeitsbereich für umfangreiche Arbeiten oder			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

MH Digitalpakt Schule - Pestalozzi- GS LPH3 (21002820)

01	LV	Elektroinstallation		
13	Titel	Sonstige Leistungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Arbeiten geringen Umfangs („Schwarzbereich“) eingesetzt wurde; alternativ ist auch eine Abluftführung nach außen möglich.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Absaugaufsatz • Eimer mit entspanntem Wasser (Seifenwasser) • Haftdispersion (Restfaserbindemittel) in Druckspritze • Gekennzeichnetes, staubdichtes Gefäß zur Aufnahme der Abfälle • Persönliche Schutzausrüstung (Einwegschutzanzug Typ 5, Halbmaske FFP 2) für eventuelle Störfälle • Öltücher • Klebeband <p>4 Arbeitsausführung</p> <p>Vorarbeiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zu bearbeitende Wandfläche frei räumen • Bohrlöcher anzeichnen • Räume für Dritte sperren und kennzeichnen • notwendige Geräte bereitstellen <p>Bohrverfahren mit Direktabsaugung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Absaugaufsatz an den Entstauber anschließen • Entstauber anschalten • Absaugaufsatz auf die Wand setzen (Die Mündung des Aufsatzes muss während der Bohrarbeiten vollständig auf der Wandoberfläche aufliegen.) • Loch durch den Aufsatz in die Wand bohren • Bohrer beim Herausziehen aus der Vorrichtung mit einem Öltuch reinigen oder in Eimer mit Spülwasser eintauchen und abtropfen lassen • Bohrloch und die nähere Umgebung mit Restfaserbindemittel behandeln • <p>Nacharbeiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nach dem Setzen der Bohrlöcher alle darunter liegenden waagerechten Oberflächen und rauen Wandflächen absaugen • Entstauber ausschalten • Abfälle staubdicht verpacken • Absaugaufsatz ausspülen • Entstauberschläuche verschließen (z. B. mit Klebband) • Entstauber von außen reinigen • eingesetzte Geräte abbauen Arbeitsbereich in unmittelbarer Umgebung der Arbeitsstelle feucht reinigen 			Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

01	LV	Elektroinstallation		
13	Titel	Sonstige Leistungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<ul style="list-style-type: none"> Sperrung des Raumes für Dritte aufheben <p>5 Entsorgung</p> <p>Asbesthaltige oder asbestkontaminierte Abfälle sind als gefährlicher Abfall eingestuft und gemäß den länderspezifischen Regelungen und unter Beachtung der TRGS 519 Nr. 13 zu entsorgen. Alle asbesthaltigen Stäube sind im Staubsack des Entstaubers gesammelt. Alle anderen verunreinigten Materialien in ein gekennzeichnetes, staubdichtes Gefäß aufnehmen und als asbesthaltig entsorgen.</p> <p>6 Verhalten bei Störungen</p> <p>Muss beim Arbeitsablauf von diesem Verfahren abgewichen werden, ist die Arbeit zu unterbrechen und der sachkundige Verantwortliche zur Abstimmung der weiteren Vorgehensweise zu verständigen.</p> <p>7 Anhang: Absaugvorrichtung</p> <p>7.1 Absaugaufsatz</p> <p>Um das Austreten von Asbestfasern in die Umgebung während der Bohrarbeiten zu verhindern, muss: sich der Absaugaufsatz vollständig feucht reinigen lassen,</p> <ul style="list-style-type: none"> der Absaugaufsatz eine größere Öffnung (Mündung) besitzen, die mit einer elastischen Dichtlippe versehen ist und die während der Bohrarbeiten direkt auf die Wandoberfläche gepresst wird, der Absaugaufsatz eine kleinere Öffnung (Bohrlochblende) besitzen, durch die der Bohrer in die Vorrichtung eingeführt wird, die parallel zur Mündung mit einem Mindestabstand (A) von 50 mm auf der Rückseite des Aufsatzes angeordnet ist, der Innendurchmesser (C) der Mündung mindestens 50 mm betragen, der Innenradius der Mündung (E) mindestens 20 mm größer als der Radius (D) des Bohrers sein, der zur Herstellung des Bohrloches verwendet werden soll. 			Übertrag:
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

01	LV	Elektroinstallation		
13	Titel	Sonstige Leistungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	 <p>A – Abstand zwischen Mündung und Bohrlöcherblende (≥ 50 mm) B – Durchmesser Bohrer C – Durchmesser Mündung (≥ 50 mm) D – Radius Bohrer E – Radius Mündung (≥ D + 20 mm)</p> <p>Abb.: Prinzipskizze eines Absaugaufsatzes</p> <p>Ein solcher Absaugaufsatz kann zum Beispiel durch geringe Modifikation aus einem handelsüblichen HT-Rohr-T-Stück hergestellt werden.</p> <p>7. 2 H-Entstauber mit Zusatzanforderung Asbest</p> <p>Um asbesthaltigen Staub, der beim Bohren in asbesthaltige Wandbekleidungen frei wird, sicher und ohne dass Fasern in die Umgebung abgegeben werden abzuführen, wird bei einem Absaugaufsatz mit einem Durchmesser (C) von 50 bis 100 mm ein Entstauber mit einem Mindest-Volumenstrom V min (entspricht den Herstellerangaben) von 55 m³/h benötigt.</p> <p>Der Entstauber muss im eingeschalteten Zustand zu jedem Zeitpunkt einen so großen Unterdruck sicherstellen, dass der Absaugaufsatz in Arbeitsposition gehalten wird. Entstauber mit automatischer Abreinigung, bei denen der Saugstrom unterbrochen wird, dürfen nicht eingesetzt werden.</p>			
13.50	<p>Raum für die BT 30 Bohrungen einrichten</p> <p>Den Raum, in dem die Bohrungen in den asbesthaltigen Putz, gemäß geprüften Verfahren für Arbeiten mit geringer Exposition gemäß Nr. 2.10 Abs. 8 TRGS 519, vorbereiten und max. 20 Bohrungen bis 12 mm Durchmesser zur Montage von Installationen an Wänden und Decken mit asbesthaltigen Bekleidungen herstellen.</p>			
	1 Stk	EP.....	GP	
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

MH Digitalpakt Schule - Pestalozzi- GS LPH3 (21002820)

01	LV	Elektroinstallation		
13	Titel	Sonstige Leistungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	<p>Vorbemerkungen Stundelohnarbeiten:</p> <p>Stundenlohnarbeiten</p> <p>Ausführungsbestimmungen:</p> <p>Für Arbeiten, die im Rahmen der Baumassnahme notwendig sind, jedoch heute in ihrem Umfang noch nicht übersehen werden können, werden nachfolgende Stundenlohnarbeiten in das Leistungsverzeichnis aufgenommen.</p> <p>Die Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf besondere Anordnung der Fachbauleitung ausgeführt werden. Ein Anspruch auf die hier aufgeführte unverbindliche Anzahl von Lohnstunden besteht nicht. Auf Verlangen der Bauleitung kann an Stelle von Stundenlohnarbeiten die Abgabe eines Nachtragsangebotes verlangt werden.</p> <p>Anfallende Stundenlohnnachweise sind in 3-facher Ausfertigung spätestens am 1. Tag nach der Ausführung der Bauleitung mit ausführlicher Angabe von</p> <p>a) Art der ausgeführten Arbeit</p> <p>b) Zeitpunkt der ausgeführten Arbeit</p> <p>c) Anzahl der dafür Beschäftigten mit Namensnennung</p> <p>d) Anzahl der täglich aufgewendeten Stunden</p> <p>e) Vertragsnummer</p> <p>zur Abzeichnung vorzulegen.</p> <p>Geschieht dies nicht, so kann der Bauherr anstelle einer an sich genehmigten Stundenlohnabrechnung eine Abrechnung im Leistungslohn verlangen.</p> <p>Die von der Bauleitung unterschriebenen Stundenlohn- zettel gelten nur als Bescheinigung, daß die Leistungen erbracht sind. Ein Anspruch auf Vergütung kann aus der Bescheinigung nicht abgeleitet werden, wenn vertragliche Vereinbarungen im Gegensatz dazu stehen.</p> <p>Es werden grundsätzlich nur die tatsächlichen Arbeitszeiten anerkannt, welche für die auszuführende Arbeit aufgewendet wurden. Die Stunden des Aufsichtspersonals sowie Wegezeiten und Wegegelder werden nicht besonders vergütet und sind in die Einheitspreise einzurechnen.</p> <p>Erklärung des Bieters:</p> <p>Der Verrechnungssatz ist unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften ermittelt worden und gilt unabhängig von der Anzahl der abgerechneten Stunden.</p>			
13.60	<p>Stundenlohnarbeiten Obermonteur/-in</p> <p>Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfaßt sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und</p>			
	<p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p> <p>Übertrag:</p>			

Leistungsverzeichnis

MH Digitalpakt Schule - Pestalozzi- GS LPH3 (21002820)

01	LV	Elektroinstallation		
13	Titel	Sonstige Leistungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Erschwerniszuschläge sowie Zuschläge für Überstunden, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert vergütet. Obermonteur/-in.	10 h	EP.....	GP
13.70	Stundenlohnarbeiten Monteur/-in Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfaßt sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Erschwerniszuschläge sowie Zuschläge für Überstunden, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert vergütet. Monteur/-in.	10 h	EP.....	GP
13.80	Stundenlohnarbeiten Helfer/-in Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfaßt sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Erschwerniszuschläge sowie Zuschläge für Überstunden, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert vergütet. Helfer/-in.	10 h	EP.....	GP
13.90	Einweisung Das Bedienungspersonal ist durch den AN ordnungsgemäß in die technischen Anlagenteile einzuweisen. Die Durchführung und die Inhalte der Einweisungen sind vom Bedienungspersonal schriftlich bescheinigen zu lassen. Die einzelnen Einweisungen können mehrfach als auch an verschiedenen Tagen erfolgen.	2 h	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

MH Digitalpakt Schule - Pestalozzi- GS LPH3 (21002820)

01	LV	Elektroinstallation		
13	Titel	Sonstige Leistungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
13.100	<p>Revisionunterlagen und Dokumentation</p> <p>Die zur Bestandsdokumentation gehörenden Unterlagen sind in der aufgeführten Struktur, deutscher Sprache übersichtlich und geordnet in Form von DIN A4 Aktenordnern zusammengestellt beim AG abzugeben.</p> <p>Das Original ist äußerlich als solches zu kennzeichnen. In ihm befinden sich auch die Originaldokumente der Hersteller. Die Ordner sind nicht mehr als 80% zu füllen.</p> <p>Das Ablage- / Trennsystem ist in jedem Ordner mit einem Inhaltsverzeichnis zu versehen. Das Inhaltsverzeichnis und die Trennblätter sind als Originaldatei auf dem zugehörigen Datenträger zu hinterlegen.</p> <p>Weiterhin ist die komplette Dokumentation (Pläne, Zeichnungen, Betriebsanleitung und technische Datenblätter aller eingebauten Komponenten, Listen und Schriften, etc.) auf elektronischen Datenträgern, welche exakt dem Ablage- / Trennsystem der Papierversion und mind. dem kompletten Inhalt der Papierdokumentation entspricht, zu überreichen.</p> <p>1 Allgemein</p> <p>1.1 Brandschutzkonzept</p> <p>(wird bauseits beige stellt für die Papierversion, für die digitale Version entsprechender Ordner vorsehen)</p> <p>1.2 Anlagenbeschreibung</p> <p>1.3 Protokolle</p> <p>1.3.1 Inbetriebnahmeprotokolle</p> <p>1.3.2 Prüf-, Messprotokolle</p> <p>1.3.3 Errichterbescheinigung</p> <p>1.3.4 Konformitätsbescheinigung</p> <p>1.3.5 Abnahmeprotokoll</p> <p>1.3.6 Nachweise Selektivität / Kurzschlussfestigkeit</p> <p>1.3.7 Potentialausgleich</p> <p>1.3.8 Netzwerk</p> <p>1.3.10 Sonstige</p> <p>1.4 Zeichnungen</p> <p>1.4.1 Maßstabsgetreue Lage- und Grundrisspläne Elektro- und Sicherheitstechnik</p> <p>1.4.2 Maßstabsgetreue Schaltschrankaufstellungsplan (Darstellung aller Schaltschränke und Verteilungen der</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

MH Digitalpakt Schule - Pestalozzi- GS LPH3 (21002820)

01	LV	Elektroinstallation		
13	Titel	Sonstige Leistungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Liegenschaft)			Übertrag:
	1.4.3 Maßstabsgetreue Kabeltrassenpläne			
	1.4.4 Maßstabsgetreue Potentialausgleichspläne			
	1.4.5 Strangschemen einzelner Anlagenteile			
	1.4.6 Zeichnungen für Sicherheitstechnische Einrichtungen			
	2 Elektrodokumentation			
	2.1 Stromlaufplan je Schaltschrank, Verteilung bzw. sicherheitstechnischer Einrichtung bestehend aus:			
	- Titel-/Deckblatt			
	- Inhaltsverzeichnis			
	- Maßstabsgetreuer Türansichtsplan			
	- Maßstabsgetreuer Schaltschrankaufbau			
	- (Bestückung Montageplatte, Seitenauf-/anbauten, Türaufbau)			
	Schaltschranklegenden			
	- Schaltplan einpolig (single line) erstellt aus dem Schaltplan allpolig			
	- Schaltplan allpolig mit Darstellung der Hilfskontakte und Sprungfunktion (mit Zielverdrahtung)			
	- Anbindung Telekommunikation			
	- Klemmenpläne			
	- Kabelübersicht			
	- Artikelstückliste (aller Komponenten und Geräte, auch außerhalb des Schaltschranks mit Angabe des Herstellers und des Typen)			
	Die Elektrodokumentation ist digital im zw1- und pdf-Format (mit Sprungfunktion) sowie in ausgedruckter Form einzureichen.			
	3 Betriebsanleitungen/Datenblätter			
	3.1 Bedienung-, Betriebs- und Wartungsanleitungen zu allen gelieferten Geräten und Komponenten			
	3.2 Datenblätter zu allen gelieferten Geräten und Komponenten			
	3.3 Handbücher zu allen gelieferten Geräten und Komponenten			
	4 Prüfbücher			
	4.1 Elektrische Anlage			
	4.2 Ortsfeste Betriebsmittel			
	4.3 Sonstige			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

MH Digitalpakt Schule - Pestalozzi- GS LPH3 (21002820)

01	LV	Elektroinstallation		
13	Titel	Sonstige Leistungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	<p>5 Quelldateien (nur digitale Version)</p> <p>5.1 Die Quelldateien von Dokumente, Listen, Parametereinstellung, Programmen usw. sind entsprechen ihrer Formate und o.g. Struktur zu speichern Dabei sind die folgenden Formate zu berücksichtigen. Anwendung Dateiendung</p> <p>Microsoft Access mdb Microsoft Excel xlsx Microsoft Word .docx Autodesk AutoCad 2016 dwg Digitale Bilder .jpg,.gif Rastergrafik .tif Eplan P8 zw1</p> <p>6 Fotos (nur digitale Version)</p> <p>6.1 Dokumentation aller wichtigen Bau- u. Zwischenzustände auf einer CD oder DVD. Ca. 100 Stck. digitale Farbbilder hochauflösend, mindestens 10Mpix/4MByte mit Erläuterung und Aufnahmedatum.</p> <p>In der digitalen Bestandsdokumentation sind alle ausführlichen Betriebsunterlagen und Handbücher zu hinterlegen. Betriebsunterlagen und Handbücher ab ca. 50 Seiten müssen nicht in der Papierversion enthalten sein. Jedoch ist in der Papierversion zum jeweiligen Abschnitt (Reiter) ein Papierausdruck mit entsprechendem Hinweis auf die digitale Version einzufügen.</p> <p>Komplette Bestandsdokumentation: -2-fach auf Papier -2-fach auf Datenträger (CD/DVD), jeweils hinterlegt im Ordner 1 der Papierversion -1-fach digital hochgeladen auf das Austauschportal des AG</p> <p>Achtung:</p> <p>Die vollständigen Revisionsunterlagen sind Grundvoraussetzung für die Abnahme, da das nicht vorliegen der Revisionsunterlagen einen schwerwiegenden Mangel darstellt.</p> <p>Diese sind deshalb spätestens vier Wochen vor VOB-Abnahme dem Bauherren zur Prüfung vorzulegen.</p> <p>Sollten die vollständigen und ordnungsgemäß ausgearbeiteten Revisionsunterlagen nicht Fristgerecht</p>			
	Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

MH Digitalpakt Schule - Pestalozzi- GS LPH3 (21002820)

01	LV	Elektroinstallation		
13	Titel	Sonstige Leistungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	vorliegen gehen evtl. hieraus entstehende Folgekosten zu Lasten des AN.			
	Bei Abname der Anlage soll einpoliger, lamminierter Stromlaufplan (single line) im A3- Format in jeder Verteilung aushängen.			
	Zudem soll am Tag der Abname in jeder Verteilung eine laminierte Legende aushängen.			
		1 Psch		GP
13.110	Begleitung Sachverständigenabnahme Beistellen von Personal für die Sachverständigenabnahmen Elektrotechnik und Sicherheitsbeleuchtung, die Beauftragung und Vergütung des Sachverständigen erfolgt durch den AG. Der AN koordiniert den Abnametermin. Für den Termin müssen folgende Unterlagen durch den AN zur Verfügung gestellt werden: Fachunternehmerbescheinigung Konformitätserklärung Prüfzeugnisse Brandschutz Übereinstimmungserklärung Brandschutz Der Aufwand für die Beistellung der Unterlagen ist in diesen Einheitspreis einzukalkulieren.			
		2 h	EP.....	GP
13.120	Bauherrenabnahme Bereitstellung des bauleitenden Monteurs am Tage der Abnahme durch dem Bauherren bzw. durch dessen Vertreter.			
		4 h	EP.....	GP
Summe Titel 13		Sonstige Leistungen, Netto:		

LV-Zusammenfassung

MH Digitalpakt Schule - Pestalozzi- GS LPH3 (21002820)

01 LV Elektroinstallation				
Nr.	Bezeichnung			Gesamt in EUR
01	Titel	Demontage Allgemein	8
02	Titel	Niederspannungshauptverteilung	11
03	Titel	Unterverteilungen	12
04	Titel	Anpassungen Unterverteilungen EG und 1.OG	17
05	Titel	Verlegesysteme	18
06	Titel	Kabel und Leitungen	25
07	Titel	Installationsmaterial	28
08	Titel	Installationsgeräte	30
09	Titel	Daten-und Kommunikationsnetz	31
10	Titel	Potentialausgleich	43
11	Titel	Brandschutzmaßnahmen	46
12	Titel	Bohr- Stemm- und Schlitzarbeiten	51
13	Titel	Sonstige Leistungen	52
Summe LV 01 Elektroinstallation				
Angebotssumme, Netto:			EUR
zzgl. MwSt. (19,0 %):			EUR
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>			EUR	<u>.....</u>