ERDGESCHOSS HLS - PLANUNG BT B

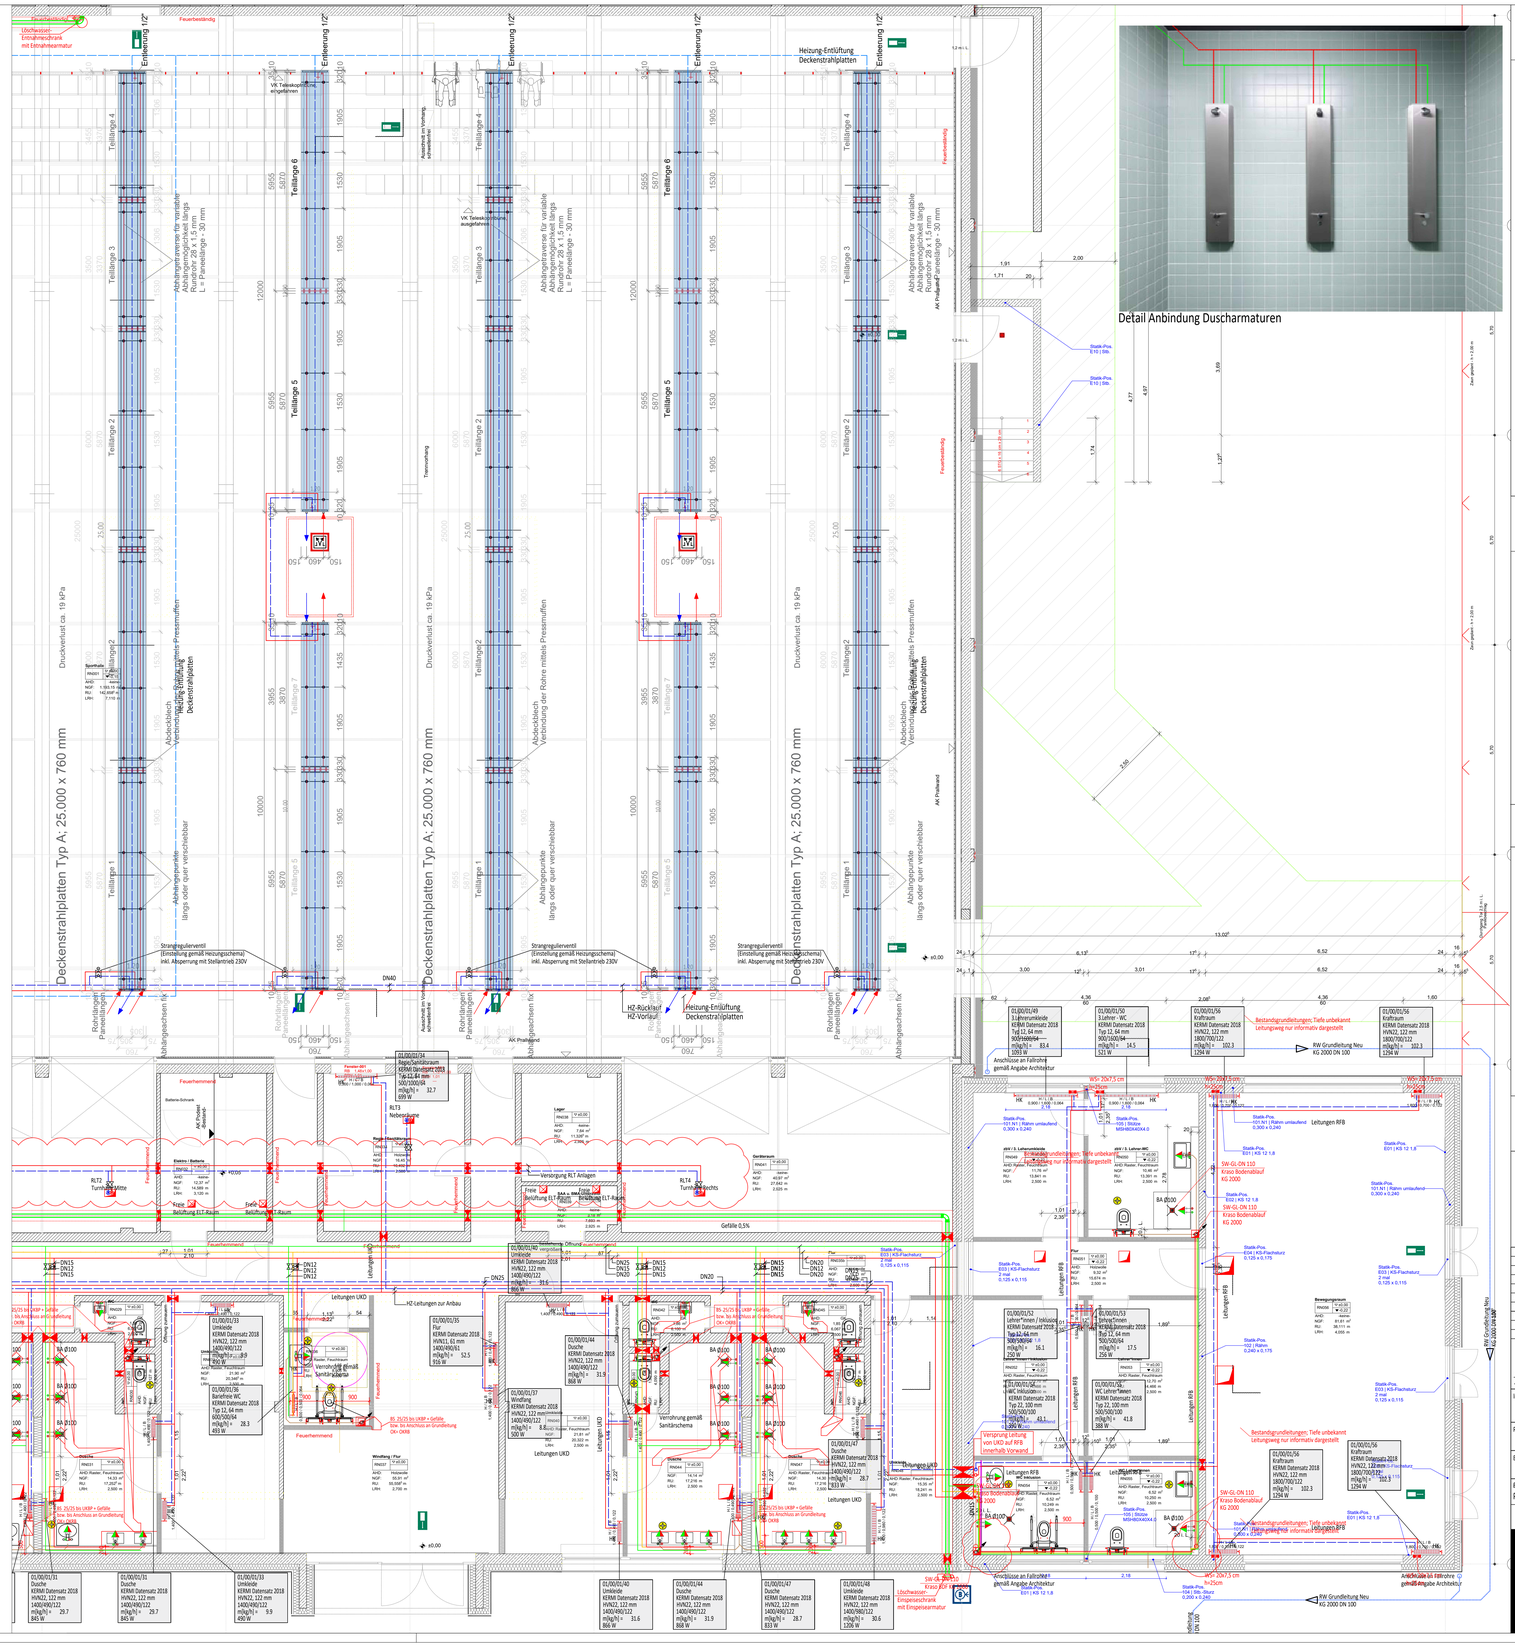
Deckenstrahlplatten Typ A; 25.000 x 760 mm
Druckverlust ca. 19 kPa
Entleerung 1/2"
Feuerbeständig
Heizung-Entlüftung Deckenstrahlplatten
Strangregulierventil (Einstellung gemäß Heizungsschema) inkl. Absperrung mit Stellantrieb 230V
Abhängepunkte längs oder quer verschiebbar
Abhängetraverse für variable Abhängung längs Rundrohr 28 x 1,5 mm L = Paneelanzahl - 30 mm
Abdeckblech Verbindung der Rohre mittels Pressmuffen
Rohrlängen Paneelanzahl fix
Abhängepunkte fix
Teillänge 1
Teillänge 2
Teillänge 3
Teillänge 4
Teillänge 5
Teillänge 6
Teillänge 7
H2-Rücklauf
H2-Vorlauf
Heizung-Entlüftung Deckenstrahlplatten
Trennwand
Gefälle 0,5%
Leitungen UKD
Leitungen RFB
Versorgung RLT Anlagen
Verrohrung gemäß Sanitärschema
Bestandsgrundleitungen; Tiefe unbekannt Leitungsweg nur informativ dargestellt
Anschlüsse an Fallrohre gemäß Angabe Architektur
RW Grundleitung Neu KG 2000 DN 100
Staste-Pos. E01 | KS 12 1,8
SW-GL-DN 110 Kraso Bodenablauf KG 2000
Staste-Pos. 101.N1 | Röhren umlaufend 0,300 x 0,240
Staste-Pos. E03 | KS-Flachetuvz 0,125 x 0,115
Staste-Pos. E04 | KS-Flachetuvz 0,125 x 0,175
Staste-Pos. 102 | Röhren 0,240 x 0,175
Staste-Pos. 103 | KS-Flachetuvz 0,125 x 0,115
Staste-Pos. 104 | Ab. Wurz 0,200 x 0,200
Staste-Pos. M9/M20/M24/L6
Staste-Pos. M9/M20/M24/L6
Staste-Pos. M9/M20/M24/L6