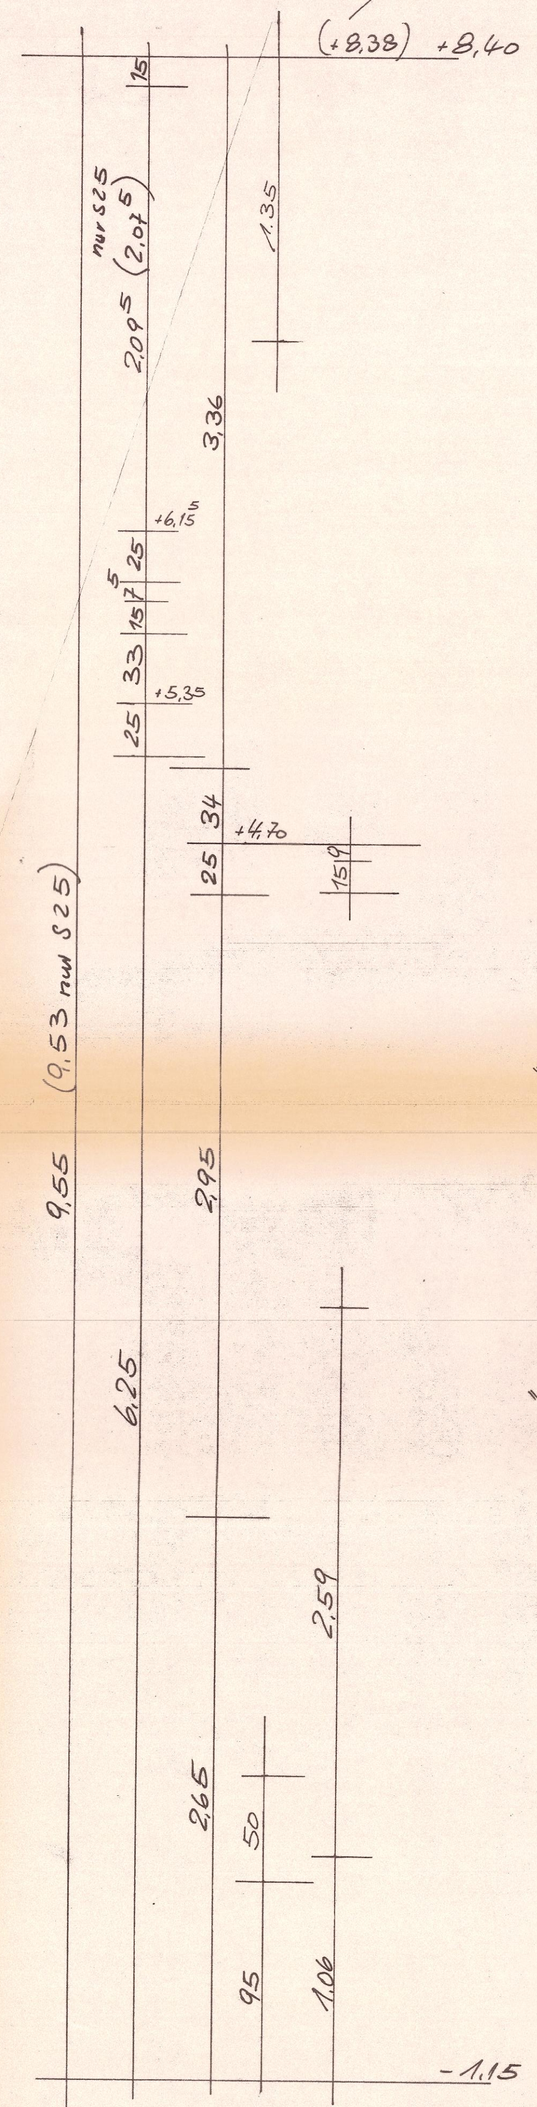

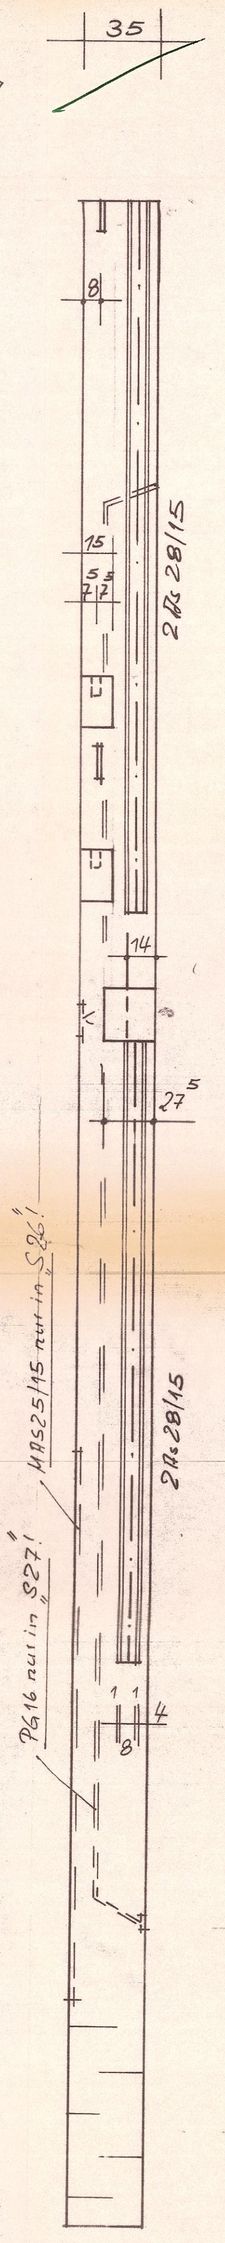



2Rs 38/17

2A-Tassen

2Rs 38/17

2A-Tassen

2 Dorn ⌀20

Ap150/150/10

Stahlhardose nur in S27!

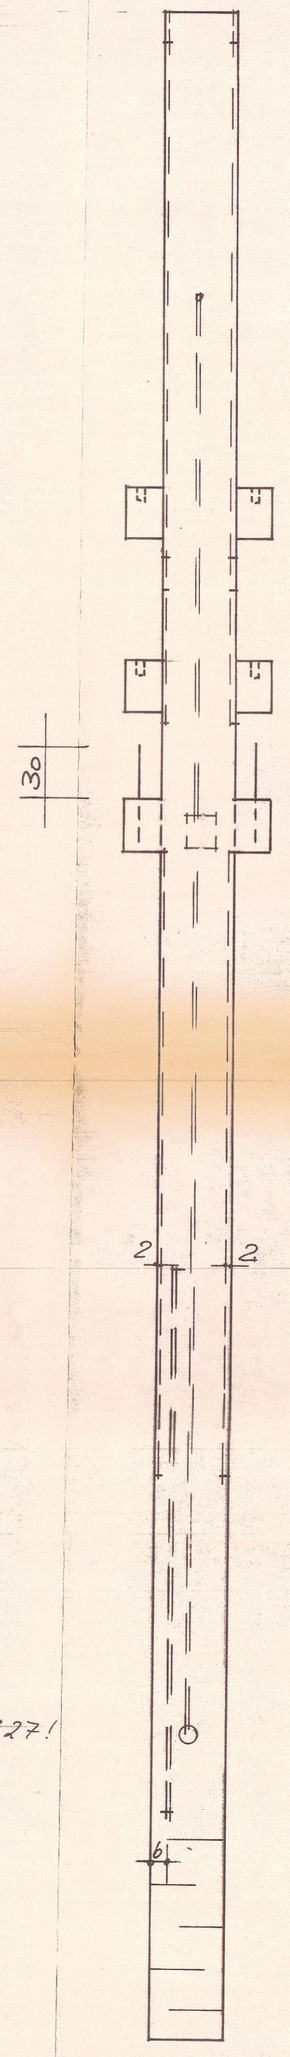

4 Stck Stützen Pos.: S25÷28"

G = 28,5 kN

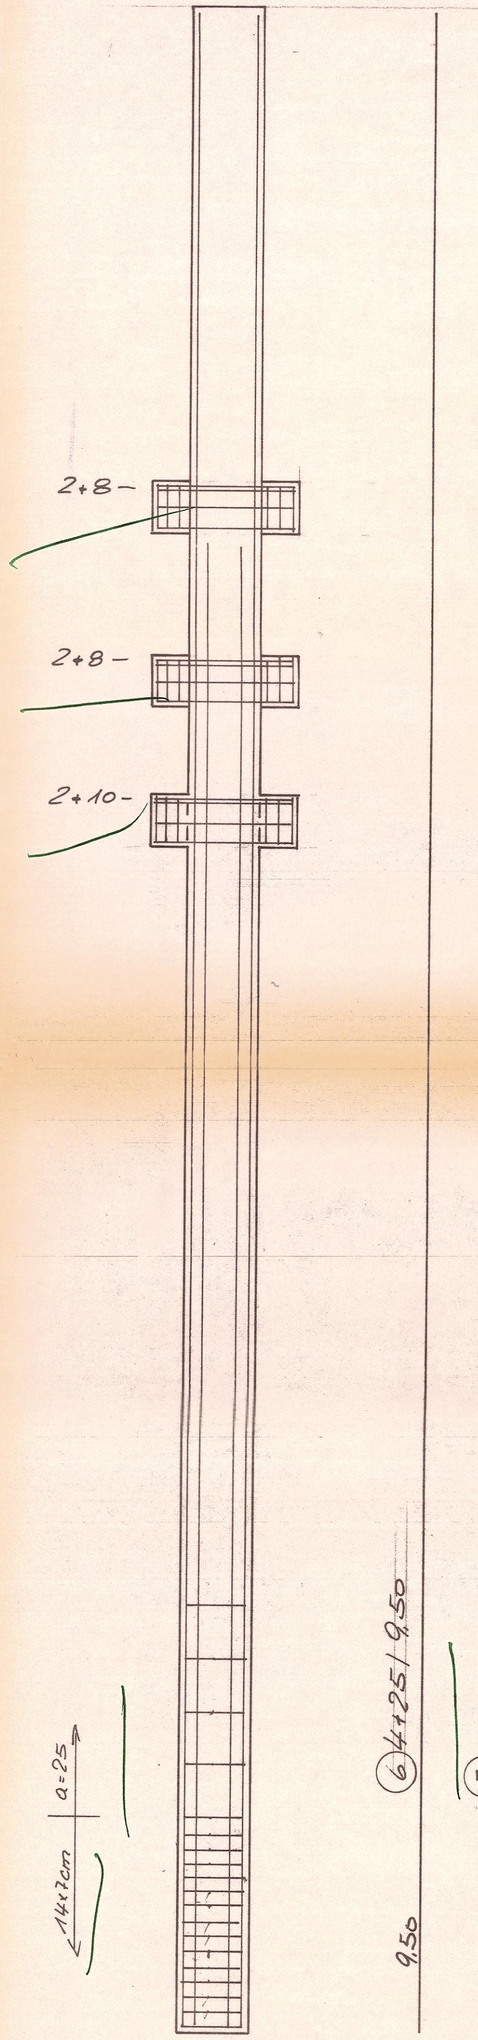

⑥ 4÷25/9,50

⑦ 4÷28/7,00

⑧ 4÷22/4,62

je Ecke 1÷25÷2÷22



⑨ 49+8/1,38/⌀=7/25cm



① 2·4=8+8/1,72



② 4×3=12+6/75/a=5cm



③ 2÷10/1,92/⌀6cm

④ 2÷8/1,92/verk.



⑤ 2×3=6+8/1,05/a=5cm

1. AUSFERTIGUNG

In statischer Hinsicht geprüft
Prüf-Nr.: 0218/82
Hannover, den 29. JUNI 1982
Dipl.-Ing. Hans-Joachim Hellberg
Prüfingenieur für Baustatik gemäß Verordnung des RAM vom 22.8.1942
Fachrichtung Stahlbeton- und Stahlbetonbau
Tel. (0511) 52 38 [illegible] Lenaer Str. 62
30[illegible]

Baustoffe:	Blatt: 1B
Beton: B 45	M 1: 20
Stahl: Bst 420/500	Änderung: a)
" 500/550	b)
Betondeckung: 2,0 cm	c)
Bauteil: 4 Stützen	
Stat. Pos.: 15.2 S 25÷28	
Bauvorhaben: Sporthalle Mülheim	

EUDUR-Bau GmbH. & Co. KG.
4836 Herzebrock, An der B 64
Telefon (0 52 45) 30 28 / 29

W.