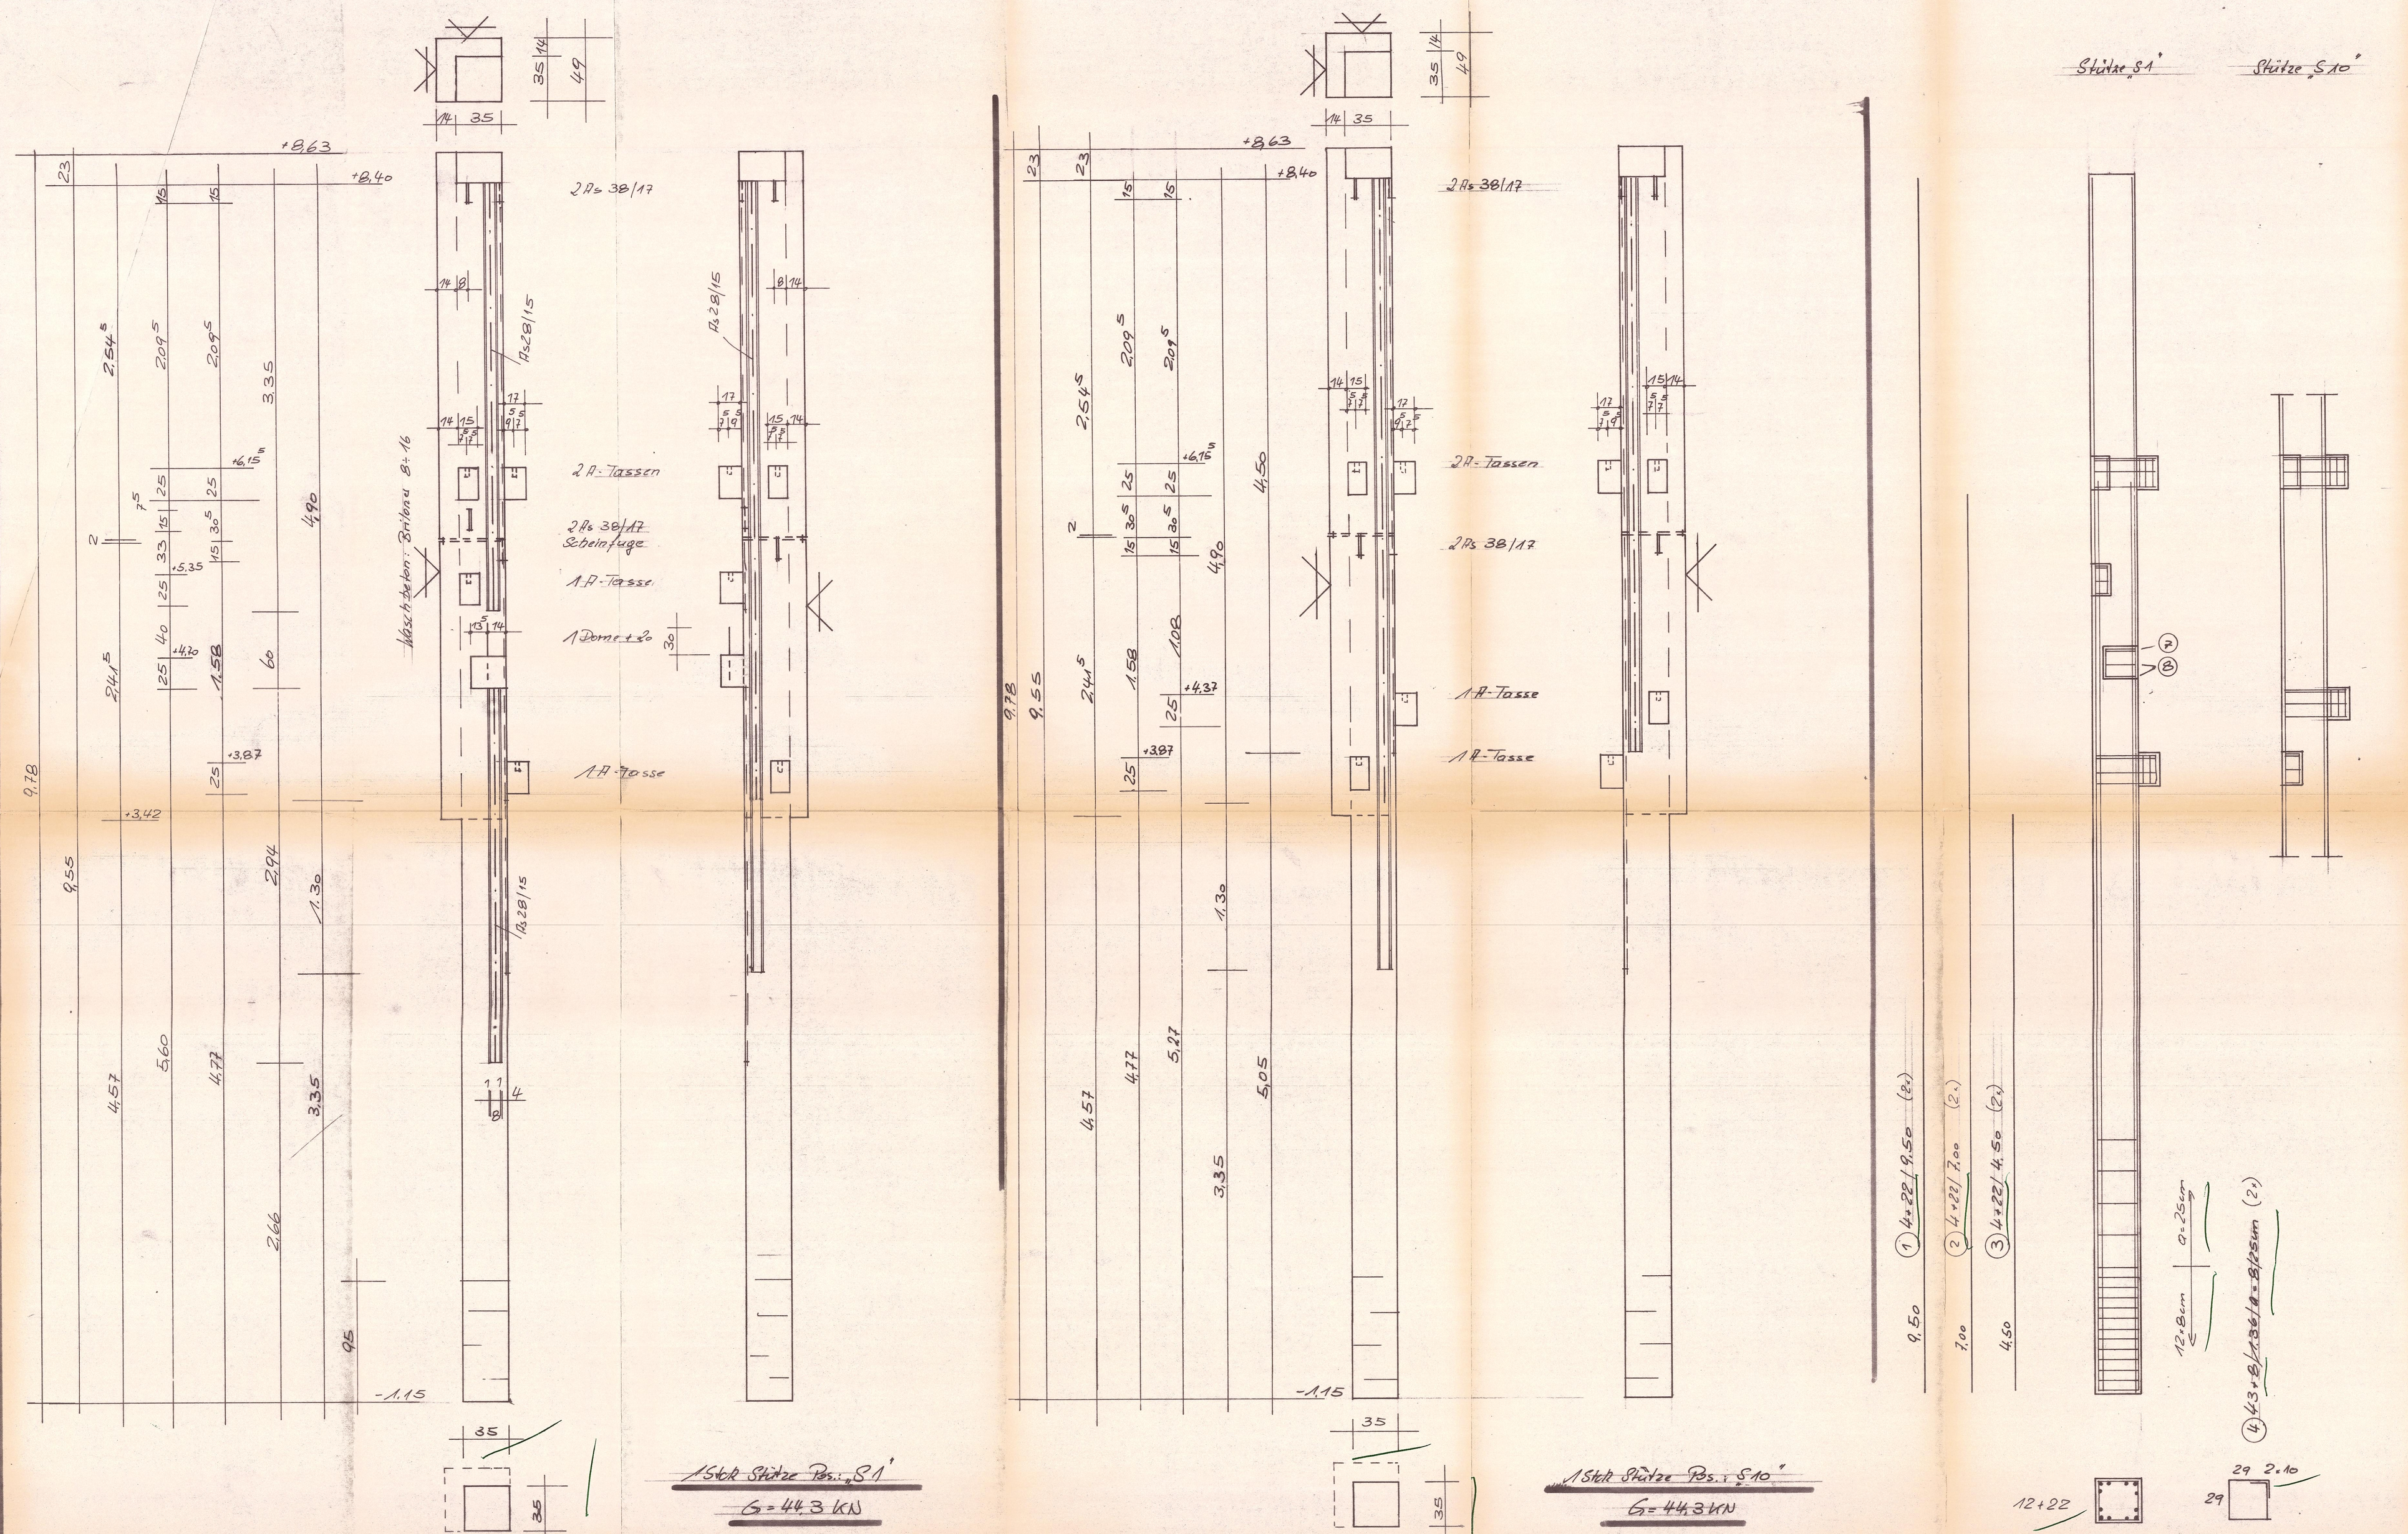
+8,63
+8,40
2 Rs 38/17
2 A-Tassen
2 Rs 38/17 Scheinfuge
1 A-Tasse
1 Dorn + Ø
1 A-Tasse
Rs 28/15
Rs 28/15
Rs 28/15
Haltestellen: Bügel ø 16
+3,42
+3,87
+4,20
+5,35
+6,15
+4,37
+3,87
-1,15
9,78
9,55
2,54
2,09
2,09
3,35
4,90
2,41
1,58
6,0
2,94
1,30
4,57
5,60
4,77
3,35
2,66
0,95
4,50
5,27
5,05
1 Stck Stütze Pos.: „S1"
G = 44,3 kN
1 Stck Stütze Pos.: „S10"
G = 44,3 kN
Stütze „S1"
Stütze „S10"
1. AUSFERTIGUNG
In statischer Hinsicht geprüft
Prüf-Nr.: 0648 82
Hannover, den 29. JUNI 1982
Dipl.-Ing. Hans-Joachim Hellberg
Prüfingenieur für Baustatik gemäß
Verordnung des RAM vom 22.8.1942
Fachrichtung Stein-, Beton- und Stahlbetonbau
Tel. (0511) 52 26 81 Lortzingstr. 8
3000 Hannover 1
Baustoffe:
Beton: B 45
Stahl: Bst 420/500
" 500/550
Betondeckung: 2,0 cm
Bauteil: 2 Eckstützen
Stat. Pos.: 16 / S1/10
Bauvorhaben:
SportHalle Mülheim
Blatt: 26
M 1: 20
Änderung:
a)
b)
c)
EuDUR-Bau
GmbH. & Co. KG.
4836 Herzebrock, An der B 64
Telefon (0 52 45) 30 28 / 29